



Regulator wydajności EKC 531D1 (wersja 1.3x)

Wprowadzenie

Zastosowanie

Regulator może być zastosowany do sterowania wydajnością zespołu sprężarek i/lub skraplacza pracujących w układach chłodniczych. Ilość obsługiwanych sprężarek i wentylatorów zależy od aplikacji. Sterownik jest wyposażony w 8 wyjść przekaźnikowych. Dodatkowo stopnie wydajności można uzyskać korzystając z zewnętrznego modułu przekaźnikowego

Zalety

- Opatentowany algorytm regulacji ze strefą neutralną.
- Obsługuje wiele możliwych kombinacji sprężarek i stopni wydajności skraplacza
- Cykliczne lub sekwencyjne sterowania pracą urządzeń.
- Możliwość optymalizacji ciśnienia parowania w przypadku pracy w systemie sterowania ADAP-KOOL®

Regulacja

Regulacja wydajności sprężarek i skraplacza odbywa się na podstawie pomiaru sygnałów z przetworników ciśnienia umieszczonych po stronie ssawnej i tłocznej zespołu. Dodatkowo sterownik może brać pod uwagę temperaturę powietrza zmierzoną czujnikiem temperatury na wlocie do skraplacza. Każdy z przetworników ciśnienia może być zastąpiony czujnikiem temperatury (jeśli aplikacja tego wymaga – np. w układach pośrednich).

Funkcje

- Wyjścia przekaźnikowe sterujące pracą sprężarek i wentylatorów skraplacza
- Wyjście analogowe (napięciowe) do regulacji wydajności skraplacza
- Wejścia cyfrowe do monitorowania obwodów zabezpieczeń
- Wejścia cyfrowe sygnałów alarmowych
- Wejścia cyfrowe sygnału korekcji nastaw (lub sygnałów alarmowych)
- Przekaznik alarmowy
- Wejście zewnętrznego sygnału startu/zatrzymania sterowania (wyłącznik główny)
- Opcjonalne moduły komunikacji umożliwiające pracę w rozbudowanych systemach sterowania

Obsługa



Do wprowadzania nastaw służą przyciski zewnętrznego wyświetlacza EKA 164 lub 165, który może być odłączony po zaprogramowaniu sterownika. Nastaw można również dokonywać z poziomu jednostki nadrzędnej systemu sterowania systemu ADAP-KOOL wykorzystując możliwości komunikacyjne sterownika.

Możliwości konfiguracji

Sterownik jest wyposażony w dziesięć wyjść przekaźnikowych. Dwa z nich zostały zarezerwowane odpowiednio do sygnalizacji alarmów i funkcji start/stop przetwornicy AKD.

Przełączniki o najniższych numerach (poczynając od DO1, DO2, i.t.d.) służą w pierwszej kolejności do sterowania wydajnością zespołu sprężarkowego. Niewykorzystane w ten sposób przełączniki mogą sterować pracą wentylatorów skraplacza. Możliwe jest dalsze zwiększenie liczby stopni wydajności o maksymalnie 8 przez podłączenie jednego lub dwóch sterowników EKC 331(T) spełniających rolę modułów przekaźnikowych i wykorzystujących sygnał z wyjścia analogowego EKC531D1. Możliwa jest również płynna regulacja prędkości obrotowej wentylatorów skraplacza poprzez przetwornicę częstotliwości sterowaną sygnałem z wyjścia analogowego.

Jeśli przełączniki alarmu i „AKD start/stop” nie są wykorzystywane, wszystkie 10 przekaźników może być wykorzystanych do sterowania sprężarkami i skraplaczem (ale nie więcej niż 8 do sterowania sprężarkami). Zmiany przeznaczenia w.w. przekaźników można dokonać jedynie z poziomu programu AKM (w menu „For Danfoss Only”).

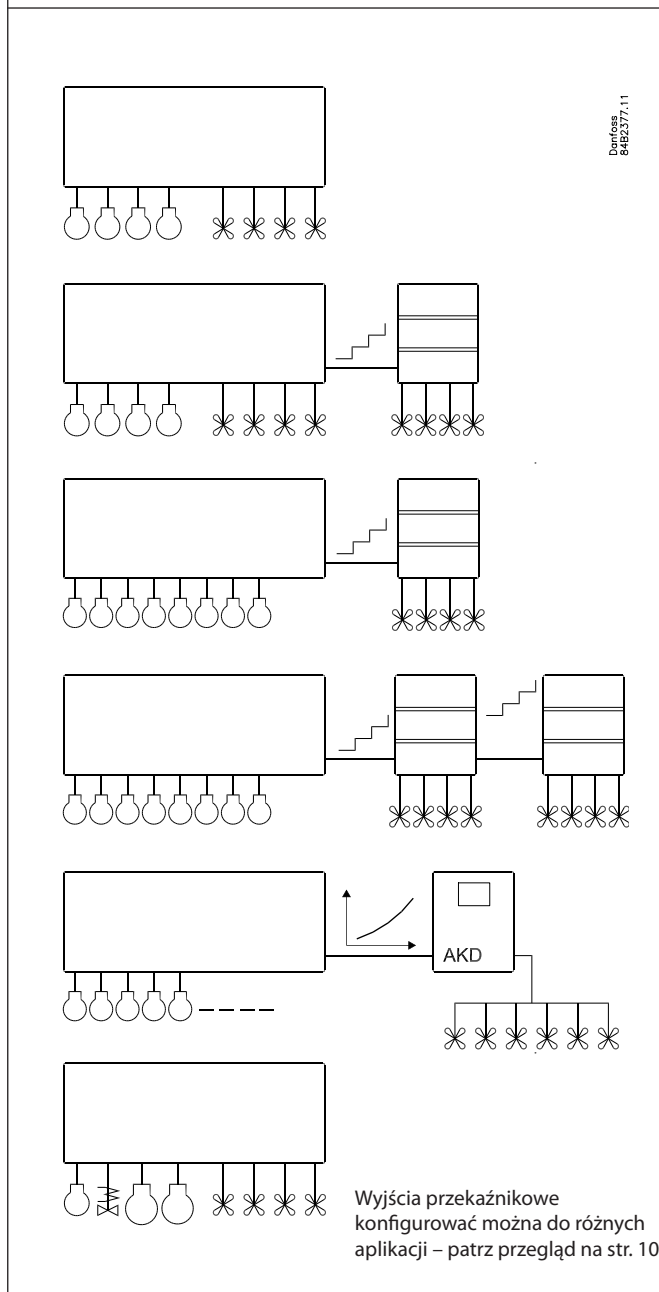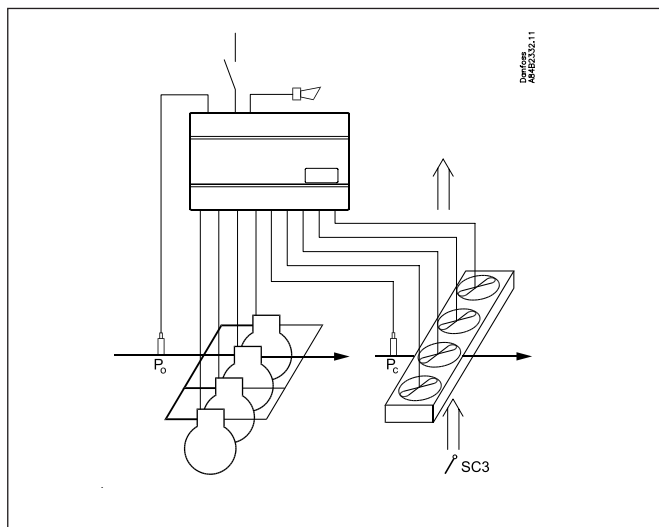

Działanie

Regulacja wydajności sprężarek

Ilość załączonych wyjść jest dobierana na podstawie wartości zadanej i sygnału z podłączonego przetwornika ciśnienia (lub czujnika temperatury).

Wokół wartości zadanej określona jest strefa neutralna NZ, wewnątrz której kolejne stopnie wydajności nie będą załączane ani wyłączane.

Przy zmianie ciśnienia (temperatury) do wartości leżącej poza strefą neutralną w zakreślowanych obszarach nazwanych +Zone i -Zone, po upływie określonego czasu opóźnienia sterownik załączy lub wyłączy kolejne stopnie wydajności o ile mierzony sygnał oddala się od nastawy. Jeśli ciśnienie (temperatura) zbliża się lub wróci do obszaru strefy neutralnej wydajność nie będzie zmieniana.

Jeśli ciśnienie (temperatura) zmieni się do wartości leżącej poza zakreślowanym obszarem, w strefie oznaczonej ++Zone/--Zone, załączanie i wyłączanie kolejnych stopni będzie odbywało się nieco szybciej i niezależnie od kierunku zmian sygnału. Ponadto, aby zapewnić prawidłową regulację przy niewielkich obciążeniach zespołu, sterownik stopniowo rozszerza strefę neutralną dla obciążeń poniżej 50%. Maksymalne rozszerzenie strefy neutralnej następuje przy obciążeniu 0% i wynosi wtedy połowę nastawy NZ. Kolejność załączania poszczególnych stopni: do wyboru sekwencyjnie (wg ustalonej kolejności), cyklicznie (z wyrównaniem czasu pracy), w trybie binarnym (zestawianie odpowiedniej kombinacji sprężarek różnej, narastającej wydajności) lub w trybie „Mix&Match” (wg dowolnej, zdefiniowanej przez użytkownika kombinacji przełączników dla każdego stopnia wydajności).


Załączanie sekwencyjne

W tym trybie poszczególne wyjścia są załączane kolejno – przełącznik nr 1, przełącznik nr 2 itd.

Wyłączanie odbywa się w odwrotnej kolejności, tzn. wyjście załączone jako ostatnie jest wyłączane jako pierwsze.

Załączanie cykliczne

W tym trybie wyjścia są załączane w taki sposób by sumaryczny czas pracy poszczególnych przełączników był wyrównany. Przy każdym załączeniu sterownik sprawdza liczniki czasu pracy wszystkich wyjść i załącza przełącznik o najkrótszym czasie pracy. Przy zmniejszaniu wydajności sterownik wyłącza z kolei przełącznik o najdłuższym sumarycznym czasie pracy.





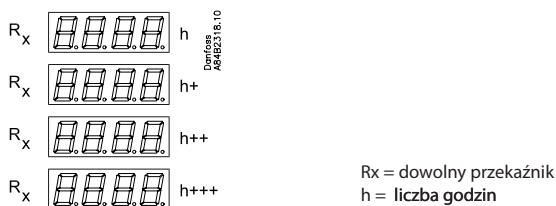


W przypadku sterowania dwoma sprężarkami, każda z jednym stopniem regulacji wydajności realizowanym przez odciążanie cylindrów, można wykorzystać funkcję opisaną poniżej:

Wyjścia 1 i 3 załączają silniki sprężarek

Wyjścia 2 i 4 załączają cewki zaworów odciążających.

Sterownik będzie tak dobierał czas pracy wyjść 1 i 3 by były one wyrównane.

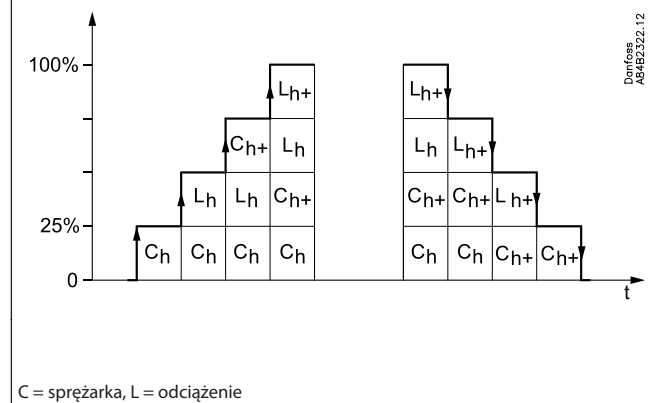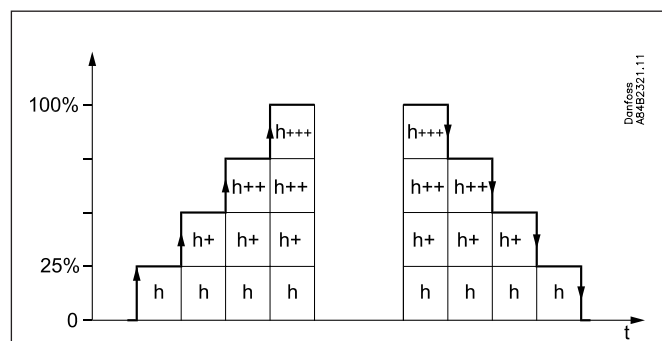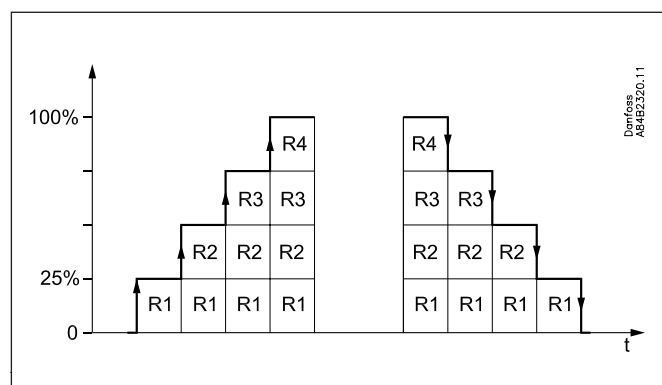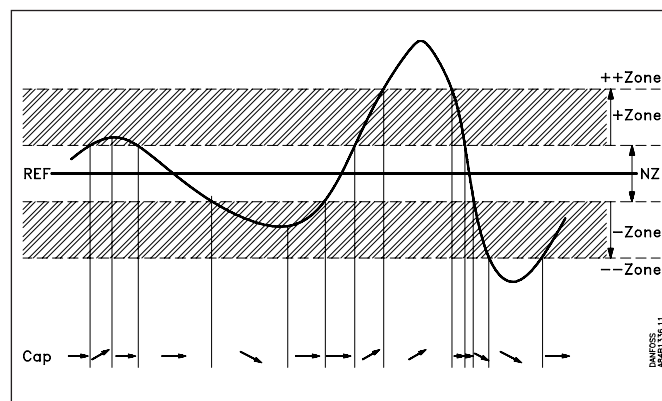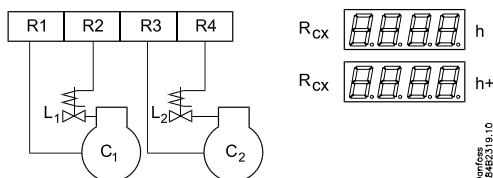

Przegląd funkcji

Funkcja	Para- metr	Parametr przy obsłudze zdalnej (AKM/AKMonitor)
Wyświetlacz		
Jeśli podłączone są dwa wyświetlacze: EKA 162 (z przyciskami do programowania) będzie pokazywał ciśnienie parowania Po EKA 161 będzie pokazywał ciśnienie skraplania Pk Obydwie wartości będą pokazywane w przeliczeniu na jednostki temperatury lub w barach		P0 °C lub P0 b Pc °C lub Pc b
Regulacja Po - sprężarki		Compressor control
Nastawa Po Regulacja jest oparta na zadanej wartości r23, która może być zmodyfikowana parametrem r13 lub, w rozbudowanych systemach z transmisją danych, wskutek sygnału z jednostki nadrzędnej (funkcja sterująca Master Gateway)	r23	P0 Set Point °C/ P0 Set Point b
Korekcja nastawy Po Nastawa może być zmieniona o ustaloną wartość, gdy pojawi się sygnał na wejściu cyfrowym DI4 lub wskutek załączenia funkcji „Tryb pracy nocnej” (parametr r27) (Patrz również opis działania wejścia DI4)	r13	Night offset
Załączenie korekcji Po (Tryb pracy nocnej) OFF: korekcja wartości zadanej nie jest uwzględniana ON: korekcja wartości zadanej jest uwzględniana	r27	NightSetBack
Odczyt obowiązującej aktualnie wartości nastawy Po	r24	P0 ref. °C/ P0 ref. b
Ograniczenie zakresu nastaw Zakres nastaw regulatora może zostać ograniczony tak, by niemożliwe było przypadkowe wprowadzenie wartości zbyt niskiej lub zbyt wysokiej, co mogłoby doprowadzić do nieprawidłowości działania lub awarii urządzenia. Nastawa (również po uwzględnieniu korekcji) może zawierać się tylko pomiędzy podanymi niżej wartościami.		
Maksymalna dopuszczalna nastawa Po	r25	P0RefMax °C
Minimalna dopuszczalna nastawa Po	r26	P0RefMin °C
Strefa neutralna Strefa neutralna wokół nastawy. Patrz strona 3	r01	Neutral zone
Korekcja sygnału z wejścia Po Możliwe jest wprowadzenie korekcji sygnału mierzonego na wejściu Po	r04	AdjustSensor
Jednostki Możliwe jest określenie jednostki temperatury w jakiej regulator wyświetla wartości (zarówno temperatury jak i przeliczonych na temperaturę ciśnień): °C lub °F 0: oznacza °C, 1: oznacza °F	r05	W programie AKM niezależnie od nastawy parametru r05 wartości wyświetlane są zawsze w °C)
Załączenie/wyłączenie sterowania Zmiana tego parametru powoduje załączenie lub wyłączenie regulacji. Funkcję tę można również zrealizować podłączając zewnętrzny włącznik do wejścia „ON input”	r12	Main Switch
Regulacja Pk - skraplacz		Condenser control
Nastawa Pk Regulacja jest oparta na zadanej wartości r28, która może być zmodyfikowana parametrem r34 lub, w rozbudowanych systemach z transmisją danych, wskutek sygnału z jednostki nadrzędnej (funkcja sterująca Master Gateway)	r28	Set Point °C
Korekcja nastawy Pk Nastawa może być zmieniona o ustaloną wartość, gdy pojawi się sygnał na wejściu cyfrowym DI5. (Patrz również opis działania wejścia DI5)	r34	Press.offset
Zmienna wartość zadana ciśnienia skraplania (Pk) Sterowanie przy r33=1 (lub 2, jeśli nastawa ciśnienia ma się zmieniać wg temperatury zewnętrznej) daje najlepsze rezultaty, jeśli układ chłodniczy pracuje w stanie równowagi. Natomiast, jeśli w układzie występują duże wahania obciążenia, a zespół sprężarek pracuje często z małą wydajnością, lepszą regulację ciśnienia skraplania zapewni ustawienie r33=3 (lub 4, jeśli nastawa zmienna wg temperatury zewnętrznej). Ogólnie można przyjąć, że ustawienia 3 i 4 są preferowane o ile dopuszczalny jest pewien wzrost ciśnienia skraplania przy dużych obciążeniach zespołu. 1: Wartość zadana stała. Regulacja na podstawie nastawy. Pojawienie się sygnału na wejściu DI5 spowoduje uwzględnienie korekcji wg r34. 2: Uwzględniania jest temperatura zewnętrzna, mierzona czujnikiem Sc3. Jeśli temperatura zewnętrzna spadnie o 1 K, wartość zadana również ulegnie zmniejszeniu o 1 K. Dla wartości 1 i 2 parametru r33 regulacja odbywa się w trybie PI. Jednakże jeśli regulacja jest niestabilna możliwe jest wyłączenie członu całkującego I – pozostaje wtedy regulacja proporcjonalna. 3: jak dla 1 ale w trybie proporcjonalnym (P) 4: jak dla 2 ale w trybie proporcjonalnym (P)	r33	Pc mode
Odczyt obowiązującej aktualnie wartości nastawy Pk	r29	Cond ref. °C

Ograniczenie zakresu nastaw Zakres nastaw regulatora może zostać ograniczony tak, by niemożliwe było przypadkowe wprowadzenie wartości zbyt niskiej lub zbyt wysokiej, co mogłoby doprowadzić do nieprawidłowości działania lub awarii urządzenia. Nastawa (również po uwzględnieniu korekty) może zawierać się tylko pomiędzy podanym niżej wartościami.		
Maksymalna dopuszczalna nastawa Pk	r30	PcRefMax °C
Minimalna dopuszczalna nastawa Pk	r31	PcRefMin °C
Korekcja sygnału z wejścia Pk Możliwe jest wprowadzenie korekcji pomiaru ciśnienia.	r32	AdjustSensor
Różnica temperatur Dim tm Średnia różnica temperatur dla skraplacza przy maksymalnym obciążeniu. Jest to różnica między temperaturą skraplania i temperaturą powietrza zewnętrznego.	r35	Dim tm K
Różnica temperatur Min tm Średnia różnica temperatur dla skraplacza przy minimalnej wydajności zespołu sprężarek. Jest to różnica między temperaturą skraplania i temperaturą powietrza zewnętrznego.	r56	Min tm K
Odczyt ciśnienia P0 Odczyt wartości zmierzonej przetwornikiem ciśnienia. Jest to wartość regulowana, o ile sterownik pracuje wg pomiaru ciśnienia. Jest to wartość brana pod uwagę przez funkcję zabezpieczającą, przeciwwamrożeniową, o ile sterownik pracuje wg pomiaru czujnikiem temperatury.	r57	P0°C / P0 b
Odczyt temperatury regulowanej Odczyt wartości temperatury przeliczonej z pomiaru ciśnienia Po lub zmierzonej czujnikiem temperatury w zależności od ustawienia parametru o81.	r58	Comp.CtrlSens
Regulacja wydajności sprężarek		Compressor pack config.
Czas pracy Aby uniknąć krótkich cykli pracy urządzenia należy określić parametry związane z załączaniem wyjść przekaźnikowych.		
Minimalny czas stanu załączenia wyjść przekaźnikowych. Nie dotyczy wyjść sterujących zaworami odciążającymi lub wentylatorami.	c01	Min.ON time
Minimalny czas pomiędzy kolejnymi załączeniami tego samego wyjścia przekaźnikowego. Nie dotyczy wyjść sterujących zaworami odciążającymi (wentylatorami).	c07	MinRecyTime
Konfiguracja strefy neutralnej		
Szerokość strefy + Zone	c10	+ Zone K
Opóźnienie załączeń wyjść w strefie +Zone	c11	+ Zone m
Opóźnienie załączeń wyjść powyżej strefy + Zone	c12	+ + Zone m
Szerokość strefy - Zone	c13	- Zone K
Opóźnienie wyłączenia wyjść w strefie - Zone	c14	- Zone m
Opóźnienie wyłączenia wyjść poniżej strefy - Zone	c15	-- Zone m
Limit ciśnienia odessania (funkcja „Pump down”) Funkcja ta pozwala na pracę ostatniego pracującego stopnia regulacji sprężarek do momentu osiągnięcia wartości parametru c33, a tym samym odessanie układu przed całkowitym wyłączeniem sprężarek. Wartość ta powinna być ustawiona w zakresie poniżej strefy regulacji i powyżej nastawy alarmowej A11. Ponowne załączenie sprężarek nastąpi dopiero po wzroście ciśnienia powyżej strefy neutralnej. Dla nastaw fabrycznych funkcja ta jest wyłączona (c33=Off).	c33	PumpDownLim.
Konfiguracja zespołu sprężarkowego Parametr istotny tylko jeżeli ustawiono o61=1 lub 2. Ten parametr określa ilość sprężarek i ilość wyjść sterujących zaworami odciążającymi. 1= jedna sprężarka, 2= dwie sprężarki, 3= trzy, 4= cztery. 5= jedna sprężarka i jeden zawór, 6= jedna sprężarka i dwa zawory. Wartości od 7 do 26: patrz szczegółowe informacje w tabeli na stronie 10. 0= tryb „Mix and Match”. W tym trybie poszczególne przekaźniki są zwierane i rozwierane w zależności od wartości parametrów c17 do c28.	c16	Compr mode
Tryb załączania wyjść (patrz również przegląd na stronie 10) Sterowanie może odbywać się w sposób: 1. Sekwencyjny: kolejno załączany przekaźnik 1, następnie 2 itd.. Wyłączanie w odwrotnej kolejności. 2. Cykliczny: wg algorytmu zapewniającego wyrównanie czasu pracy wyjść, tak aby wyjścia załączające silniki sprężarek miały tę samą ilość przepracowanych godzin 3. Binarny i cykliczny (Tylko dla 4 sprężarek i parametru c16=4). Patrz str. 10.	c08	Step mode
Tryb działania wyjść sterujących odciążeniem cylindrów Wyjścia przekaźnikowe układów odciążania cylindrów mogą być: 0: normalnie otwarte (NO) – zwierane, gdy potrzebne jest zwiększenie wydajności 1: normalnie zamknięte (NZ) – rozwierane, gdy potrzebne jest zwiększenie wydajności	c09	Unloader (switch on = 0) (switch off = 1)

<p>“Mix and Match” - Stopień 1 (parametry c17 do c28 ważne tylko gdy c16= 0. W trybie „Mix and Match” parametry c08 i c09 nie są używane). Parametr c17 definiuje przełączniki, które mają być załączone na pierwszym stopniu regulacji. Nastawa (wartość 1 do 15) wprowadzana jest wg tabeli na następnej stronie. Wartości te odpowiadają różnym kombinacjom załączonych przełączników. Kolejne parametry c17-c28 odpowiadają kolejnym stopniom wydajności. Pierwszy z tych parametrów, który przyjmie wartość 0 określa pośrednio ilość stopni regulacji. Minimalne czasy określone parametrami c01 i c07 dotyczą poszczególnych przełączników. Jeśli zmiana stanu przełącznika jest opóźniana ze względu na te parametry, zmiana stopnia wydajności nastąpi dopiero gdy upłyną czasy opóźnień wszystkich przełączników danego stopnia. Jeśli dany przełącznik będzie załączony dla obydwu kolejnych stopni wydajności jego czasy opóźnień nie są brane pod uwagę. Jeśli sprężarka jest awaryjnie wyłączona sygnalizowany jest alarm, lecz regulacja jest kontynuowana tak, jakby sprężarka ta mogła pracować.</p>	c17	M&M Step 1
<p>Stopień 2 Określa kombinację załączonych przełączników na drugim stopniu wydajności. (patrz Stopień 1)</p>	c18	M&M Step 2
<p>Stopień 3 itd.</p>	c19	M&M Step 3
<p>4. itd.</p>	c20	M&M Step 4
<p>5.</p>	c21	M&M Step 5
<p>6.</p>	c22	M&M Step 6
<p>7.</p>	c23	M&M Step 7
<p>8.</p>	c24	M&M Step 8
<p>9.</p>	c25	M&M Step 9
<p>10.</p>	c26	M&M Step 10
<p>11.</p>	c27	M&M Step 11
<p>12.</p>	c28	M&M Step 12
<p>Zadana wydajność sprężarek w trybie ręcznym Procentowa wydajność zespołu sprężarek, jaka zostanie załączona w trybie sterownia ręcznego (c32=ON). (Parametry c01 i c07 nadal są brane pod uwagę).</p>	c31	CmpManCap%
<p>Sterowanie ręczne Załączanie trybu regulacji ręcznej sprężarek. Zostanie załączona wydajność zespołu wg parametru c31.</p>	c32	CmpManCap
	-	--- Comp.Cap% Odczyt załączonej wydajności zespołu sprężarkowego
		Stan regulacji (strefa): 0=off, 1=--zone, 2=-zone, 3=NZ, 4=+zone, 5=++zone
Regulacja wydajności skraplacza		
<p>Określenie trybu sterowania i liczby wyjść sterujących skraplaczem Parametr określa ilość stopni regulacji skraplacza (maksymalnie 8) 1-8: Praca wszystkich wentylatorów jest sterowana wyjściami przełącznikowymi. Pierwszy wolny przełącznik jest przypisany do wentylatora nr 1, następny do wentylatora nr 2. Dodatkowe stopnie wydajności, powyżej DO8, można uzyskać podłączając 1 lub 2 moduły przełącznikowe (EKC 331) do wyjścia analogowego (patrz str. 11) 9: Prędkość obrotowa wszystkich wentylatorów jest regulowana przetwornicą częstotliwości sterowaną sygnałem z wyjścia analogowego. 10: Nie używany 11-18: Podobnie jak dla 1-8 lecz kolejność załączania wyjść jest zmieniana po każdym wyłączeniu wszystkich stopni regulacji skraplacza.</p>	c29	No. of Fans
<p>Odczyt temperatury z czujnika Sc3</p>	u44	Sc3 temp
<p>Odczyt temperatury z czujnika Sc4 (czujnik wykorzystywany tylko do monitoringu)</p>	u45	Sc4 temp
	-	--- Cond. Cap %; Odczyt załączonej wydajności skraplacza
Parametry regulatora ciśnienia skraplania		
<p>Zakres proporcjonalności Xp (P=100/Xp) Zwiększenie wartości Xp zwiększa stabilność regulacji</p>	n04	Xp K
<p>I: Czas całkowania Tn Zwiększenia czasu całkowania zwiększa stabilność regulacji</p>	n05	Tn s
<p>Zadana wydajność skraplacza w trybie ręcznym Procentowa wydajność skraplacza, jaka zostanie załączona w trybie sterownia ręcznego (n53=ON).</p>	n52	
<p>Sterowanie ręczne skraplacza Załączanie trybu regulacji ręcznej skraplacza. Zostanie załączona wydajność skraplacza wg parametru n52.</p>	n53	

Wartość początkowa dla regulacji prędkości obrotowej Załączenie regulacji obrotów wentylatorów skraplacza nastąpi przy zapotrzebowaniu % wydajności ustawionej wg n54	n54	StartSpeed
Wartość końcowa dla regulacji prędkości obrotowej Wyłączenie regulacji obrotów wentylatorów skraplacza nastąpi przy spadku zapotrzebowaniu % wydajności poniżej wartości n55	n55	MinSpeed
Alarmy		Alarm settings
Regulator może sygnalizować alarmy w różnych sytuacjach. Aktywny alarm jest sygnalizowany migającymi diodami (LED) wyświetlacza EKA 162 i zwarciem przekaźnika alarmu. (Przekaźnik alarmu może być również wykorzystany do sterowania pracą wentylatora)		
Po min. (sygnalizacja alarmu i zabezpieczenie, patrz str. 18) Wartość (ciśnienie absolutne), przy której sygnalizowany jest alarm niskiego ciśnienia ssania.	A11	Min. P0. b
Opóźnienie alarmu Po min Czas opóźnienia sygnalizacji alarmu w minutach. Przy minimalnej nastawie tego parametru alarm nie będzie sygnalizowany.	A44	
Pk maks. (sygnalizacja alarmu i zabezpieczenie patrz str. 18) Wartość (ciśnienie absolutne), przy której sygnalizowany jest alarm wysokiego ciśnienia skraplania.	A30	Max. Pc. b
Opóźnienie alarmu Pk maks. Czas opóźnienia sygnalizacji alarmu w minutach. Przy minimalnej nastawie tego parametru alarm nie będzie sygnalizowany.	A45	
Opóźnienie alarmu DI1 (reakcja na rozwarcie styków na wejściu DI1). Zwłoka jest określona w sekundach. Maks. nastawa (off) wyłącza funkcję alarmu.	A27	DI1AlrmDelay
Opóźnienie alarmu DI2 (reakcja na rozwarcie styków na wejściu DI2). Zwłoka jest określona w sekundach. Maks. nastawa (off) wyłącza funkcję alarmu.	A28	DI2AlrmDelay
Opóźnienie alarmu DI3 (reakcja na rozwarcie styków na wejściu DI3). Zwłoka jest określona w sekundach. Maks. nastawa (off) wyłącza funkcję alarmu.	A29	DI3AlrmDelay
Próg alarmu wysokiej temperatury dla czujnika „Saux1” Nastawa Off wyłącza funkcję alarmu.	A32	Saux1 high
Opóźnienie alarmu wywołanego przekroczeniem progu alarmu dla czujnika „Saux1” Alarm zostanie załączony po upływie czasu opóźnienia (nastawa w minutach) od momentu przekroczenia progu alarmu.	A03	Alarm delay
Krótkie przyciśnięcie górnego przycisku spowoduje wyłączenie (zatwierdzenie) alarmu i wyświetlenie kodu alarmu.		Reset alarm Ustawienie na ON powoduje wyłączenie wszystkich aktywnych alarmów.
		W przypadku transmisji danych możliwe jest określenie priorytetów alarmów (Menu „ Alarm destinations ”).
Różne		Miscellaneous
Wybór aplikacji Parametr o61 określa jeden z czterech typów dostępnych aplikacji. Parametry istotne dla każdej z aplikacji zaznaczone są w tabelce rozpoczynającej się na stronie ... Uwaga: wartość tego parametru należy ustawić przed przystąpieniem do dalszej konfiguracji sterownika! 1. Regulacja wg temperatury i praca w trybie wg c16 2. Regulacja wg ciśnienia i praca w trybie wg c16 3. Regulacja wg temperatury i praca w trybie „Mix&Match” 4. Regulacja wg ciśnienia i praca w trybie „Mix&Match”	o61	Zmiana tej nastawy nie jest możliwa przez układ transmisji danych, a jedynie bezpośrednio na sterowniku.
Typ czujników (Sc3, Sc4 i „Saux”) Zazwyczaj używane są przetworniki ciśnienia AKS 32R oraz czujniki temperatury PT1000, charakteryzujące się wysoką dokładnością pomiaru. W pewnych sytuacjach mogą być również użyte czujniki PTC (R25=1000 Ω). Wszystkie użyte czujniki temperatury muszą być jednak tego samego typu. W układach pośrednich pomiary ciśnienia są zastąpione przez pomiar temperatury. Wartość parametru określa kombinację czujników wykorzystywanych przez regulator: 0 =czujniki Pt1000. 1 = czujniki PTC1000. 2 =czujniki Pt1000, również na wejściu Po. 3 = czujniki PTC1000 również na wejściu Po. 4 = czujniki Pt1000 również na wejściu Pc. 5 = czujniki PTC1000 również na wejściu Pc 6 = czujniki Pt1000 również na wejściach Po i Pc. 7 = czujniki PTC1000 również na wejściach Po i Pc. (jeśli do wejść Po i Pk podłączone są czujniki temperatury, parametry o20, o21, o47 i o48 nie będą wykorzystywane)	o06	Sensor type

<p>Wybór wejścia pomiaru temperatury do regulacji Jeśli nie jest wymagane zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe czujnik temperatury może być podłączony do wejścia Po. Jeśli wymagane jest takie zabezpieczenie, to do wejścia Po podłączony zostanie przetwornik ciśnienia, a wtedy temperatura regulowana będzie wg czujnika podłączonego do wejścia Saux lub S4. Parametr o81 pozwala wybrać odpowiednią opcję. 0. regulacja wg przetwornika ciśnienia lub czujnika temperatury na wejściu Po, zależnie od nastawy o06 1. regulacja wg czujnika temperatury na wejściu Saux 2. regulacja wg czujnika temperatury na wejściu S4</p>	o81	Ctrl.Sensor
<p>Typ wyświetlacza Parametr określa typ wyświetlacza podłączonego do sterownika. Off: EKA 164 On: EKA 165 (rozbudowany wyświetlacz z diodami LED)</p>	o82	
<p>Zakresy pracy przetworników ciśnienia W zależności od aplikacji można podłączyć przetworniki ciśnienia o różnych zakresach pracy, określonych przez poniższe nastawy. Wartości muszą być podane w barach, jeśli dla wyświetlacza wybrano °C i psig jeśli dla wyświetlacza wybrano °F (parametr r05)</p>		Wartości muszą być podane w barach, jeśli będą wprowadzane z poziomu programu AKM
<p>Po - wartość minimalna zakresu pracy (n.p. -1 bar)</p>	o20	P0MinTrsPres
<p>Po - wartość maksymalna zakresu pracy (n.p. 12 bar)</p>	o21	P0MaxTrsPres
<p>Pk - wartość minimalna zakresu pracy</p>	o47	PcMinTrsPres
<p>Pk - wartość maksymalna zakresu pracy</p>	o48	PcMaxTrsPres
<p>Tryb działania wejścia DI1 Funkcja wejścia DI1 (styki zewnętrzne). 0: wejście DI1 nieużywane 1: alarm wentylatorów gdy styki rozwarłe. Sygnalizowany alarm A34 2: alarm dowolny gdy styki rozwarłe. Sygnalizowany alarm A28 Obowiązuje opóźnienie sygnalizacji alarmu wg parametru A27.</p>	o78	Di1 control
<p>Tryb działania wejścia DI4 Funkcja wejścia DI4 (styki zewnętrzne): 0: wejście DI nie używane 1: korekcja nastawy Po o zadaną wartość, gdy wejście DI 4zwarłe. 2: rozwarcie styków spowoduje po upływie czasu zwłoki sygnalizację alarmu „A31”. Brak opóźnienia alarmu</p>	o22	Di4 control
<p>Tryb działania wejścia DI5 Funkcja wejścia DI5 (styki zewnętrzne): 0: wejście DI nie używane 1: korekcja nastawy Pk o zadaną wartość, gdy wejście DI 5 zwarłe. 2: rozwarcie styków spowoduje po upływie czasu zwłoki sygnalizację alarmu „A32”. Brak opóźnienia alarmu.</p>	o37	Di5 control
<p>Odczyt temperatury z czujnika Saux1</p>	o49	Saux1 temp
<p>Licznik czasu pracy Kolejne parametry o23-o26 i o50-o53 pozwalają odczytać na wyświetlaczu sumaryczny czas załączenia poszczególnych wyjść przekaźnikowych. Wyświetlana wartość podaje czas w tysiącach godzin (np. wartość 2.1 oznacza 2100 godzin). Po osiągnięciu wartości 99,9 licznik zatrzymuje się i musi zostać wyzerowany. Przekroczenie zakresu licznika nie jest sygnalizowane alarmem.</p>		Czas pracy wyświetlany w programie AKM nie wymaga mnożenia przez 1000 (wyświetlana jest rzeczywista ilość godzin)
<p>Czas pracy dla wyjścia nr 1</p>	o23	DO1 run hour
<p>Czas pracy dla wyjścia nr 2</p>	o24	DO2 run hour
<p>Czas pracy dla wyjścia nr 3</p>	o25	DO3 run hour
<p>Czas pracy dla wyjścia nr 4</p>	o26	DO4 run hour
<p>Czasy pracy dla wyjść od 5 do 8</p>	o50- o53	DO5 run hour DO8 run hour
<p>Wybór czynnika 1=R12. 2=R22. 3=R134a. 4=R502. 5=R717. 6=R13. 7=R13b1. 8=R23. 9=R500. 10=R503. 11=R114. 12=R142b. 13=zdefiniowany przez użytkownika. 14=R32. 15=R227. 16=R401A. 17=R507. 18=R402A. 19=R404A. 20=R407C. 21=R407A. 22=R407B. 23=R410A. 24=R170. 25=R290. 26=R600. 27=R600a. 28=R744. 29=R1270. 30=R417A. 31=R422A Uwaga: niewłaściwy wybór czynnika może być przyczyną uszkodzenia sprężarek. Cynniki inne niż wymienione: należy wprowadzić nastawę o30=13 i z poziomu programu AKM wprowadzić odpowiednie wartości 3 parametrów: fac1, fac2 i fac3.</p>	o30	Refrigerant
<p>Sterowanie ręczne (przy zatrzymanej regulacji) Ta funkcja umożliwia ręczne sterowanie wyjściami sterownika. Wartość parametru 0 oznacza wyłączenie ręcznego sterowania zaś wartość 1-10 spowoduje załączenie odpowiedniego wyjścia. Wartość 1 spowoduje załączenie przekaźnika 1, wartość 2 załączenie przekaźnika 2 i.t.d. Wartości 11-18 spowodują wygenerowanie sygnału na wyjściu analogowym. W ten sposób można załączyć wyjścia modułu przekaźnikowego. Wartości 11 będzie odpowiadało napięcie 1,25V, wartości 12 - 2,5V i.t.d</p>	o18	---


Częstotliwość Częstotliwość napięcia sieci zasilającej..	o12	50 / 60 Hz (50=0, 60=1)
Adres Sterownik pracujący w systemie z transmisją danych musi mieć zdefiniowany adres, który musi być znany jednostce nadrzędnej systemu (master gateway). Poniższe nastawy mogą być wprowadzone tylko, gdy w sterowniku została zainstalowana karta sieciowa i gdy zostało poprawnie wykonane okablowanie sieciowe. Instalacja sieciowa została opisana w oddzielnym dokumencie „RC.8A.C”		Po zainstalowaniu kart sieciowych regulator może być wykorzystywany na równi innymi sterownikami serii ADAP-KOOL®.
Adres (wybrany z zakresu 1 do 240 zależnie od jednostki nadrzędnej)	o03	
Gdy parametr jest ustawiony na „ON” następuje wysłanie adresu do jednostki nadrzędnej (master gateway). Po kilku sekundach parametr powraca automatycznie do wartości „OFF”	o04	
Kod dostępu (hasło) Jeśli dostęp do nastaw regulatora ma być zabezpieczony hasłem możliwe jest wprowadzenie kodu o wartości pomiędzy 1 a 100. Ustawienie parametru na OFF wyłącza zabezpieczenie	o05	
Nastawy specjalne		
Wyjścia DO9 i DO10, które standardowo służą do załączania przetwornicy AKD i sygnalizacji alarmów mogą być, zależnie od aplikacji, zastosowane do innych celów.		
Tryb pracy wyjścia DO9 (patrz rysunek poniżej): 0: start / stop przetwornicy AKD 1: funkcja „Inject ON” (pozwolenie na pracę chłodziw) 2: praca w układzie booster 3: przekaźnik wentylatora	o75	
Tryb pracy wyjścia DO10: 0: przekaźnik alarmowy 1: przekaźnik wentylatora	o76	
Status wejść dwustanowych DI1- DI5 Stan styków podłączonych do wejść DI może być odczytany z poniższych parametrów:		
Stan wejścia DI1	u10	DI 1 status
Stan wejścia DI2	u37	DI 2 status
Stan wejścia DI3	u87	DI 3 status
Stan wejścia DI4	u88	DI 4 status
Stan wejścia DI5	u89	DI 5 status

Zmiany konfiguracji takie jak definicje wyjść przekaźnikowych (sprężarki, wentylatory), tryb załączania wyjść, czynnik chłodziw mogą być wprowadzane tylko wtedy, gdy regulacja jest zatrzymana.

Działanie wyjścia DO9:


Funkcja „Inject-ON”

Dla o75 = 1 wyjście DO9 jest wykorzystywane do realizacji funkcji Inject-ON. Powoduje ona zamknięcie zaworów na zasilaniu chłodziw gdy zatrzymane są wszystkie sprężarki, a ciśnienie P0 przekracza wartość +zone. Połączenia elektryczne są realizowane zgodnie z poniższym rysunkiem. Przykład dotyczy sterowników AKC100 i EKC414. W przypadku tych sterowników sygnał zamknięcia elektronicznych zaworów rozprężnych może być również przesłany przez system transmisji danych. W ten sposób można zwolnić przekaźnik DO9, który tym samym może być wykorzystany w inny sposób.

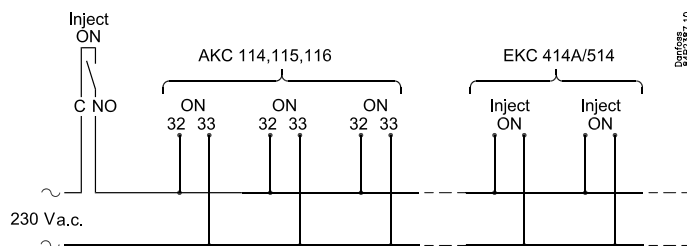

Praca w układzie booster

W sytuacji gdy dwa regulatory sterują odpowiednio pracą niskiego i wysokiego stopnia jednego układu chłodziw muszą być tak skonfigurowane, by regulacja niskiego stopnia mogła być załączona dopiero wtedy, gdy pracuje już wysoki stopień. Takie działanie uzyskamy podając sygnał z wyjścia DO9 jednego regulatora na wejście zewnętrznego włącznika sterowania drugiego regulatora.

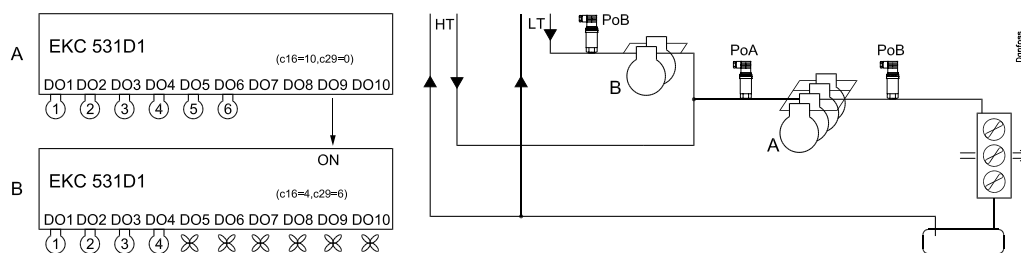

Stan pracy		
Podczas działania sterownika występują sytuacje, gdy obowiązują ustalone opóźnienia poszczególnych funkcji. Użytkownik może odczytać aktualny stan pracy (np. chwilowy brak reakcji sterownika na sygnał wejściowy) korzystając z poniższych parametrów (o ile występują, są one dostępne po naciśnięciu górnego przycisku przez 1 s.)		EKC state (0 = normalne sterowanie)
S2: obowiązuje minimalny czas załączenia wyjścia (patrz c01)		2
S5: ponowne załączenie tego samego wyjścia nie może odbywać się częściej niż ustalono (patrz c07)		5
S8: załączenie kolejnego wyjścia po upływie określonego czasu (patrz c11-c12)		8
S9: wyłączenie kolejnego wyjścia po upływie określonego czasu (patrz c14-c15)		9
S10: regulacja wyłączona wewnętrznym lub zewnętrznym wyłącznikiem głównym		10
S25: Sterowanie ręczne		25
S34: Wyłączenie alarmowe. Przekroczona wartość nastawy A30		34
Komunikaty alarmowe		Alarms "Destinations"
A2: Niskie ciśnienie Po		--- Low P0 alarm
A11: Nie określono czynnika (patrz o30)		--- No RFG Sel
A17: Wysokie ciśnienie Pk		--- Hi Pc alarm
A19-26: Nieprawidłowa praca sprężarek. Rozwarty obwód zabezpieczeń sprężarki „Spręż. 1” /2/3/4/5/6/7/8		--- DO_fault
A27: Wysoka temperatura zmierzona czujnikiem „Saux1”		--- Saux1 temp
A28-32: Alarm zewnętrzny. Rozwarty obwód wejścia „DI1” /2/3/4		--- DI_Alarm
A45: Regulacja zatrzymana wewnętrznym lub zewnętrznym wyłącznikiem		A45 Stand by
E1: Błąd działania sterownika		Ctrl. fault
E2: Wartość regulowana poza zakresem (zwarcie/przerwanie obwodu przetwornika)		Out of range

Konfiguracja zespołu sprężarkowego gdy o61 = 1 lub 2

Wartość parametru c16 określa konfigurację sprężarek.

Wartość parametru c08 określa tryb załączania wyjść.

Przełączniki sterujące pracą sprężarek										Tryb załączania		
Przełącznik nr										Nastawa "C16"	Nastawat "C08"	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1										1	1	
1	2									2	1 / 2	
1	2	3								3	1 / 2	
1	2	3	4							4	1 / 2 / 3	
1	1a									5	1	
1	1a	1b								6	1	
1	1a	1b	1c							7	1	
1	1a	2	2a							8	1 / 2	
1	2	3	4	5						9	1 / 2	
1	2	3	4	5	6					10	1 / 2	
1	2	3	4	5	6	7				11	1 / 2	
1	2	3	4	5	6	7	8			12	1 / 2	
1	1a	1b	2	2a	2b					15	1 / 2	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c			16	1 / 2	
1	1a	2	2a	3	3a					17	1 / 2	
1	1a	1b	2	2a	2b	3	3a	3b		18	1 / 2	
1	1a	2	2a	3	3a	4	4a			19	1 / 2	
1	1a	2							4 x 25 %	21	1	
1	1a	2	3						6 x 16,6%	22	1 / 2	
1	1a	2	3	4					8 x 12,5 %	23	1 / 2	
1	1a	1b	2						6 x 16,6 %	24	1	
1	1a	1b	2	3					9 x 11 %	25	1 / 2	
1	1a	1b	2	3	4				12 x 8,3 %	26	1 / 2	
Dowolna kombinacja										Tryb „Mix & Match”	0	1

Danfoss 846235.1.2

Stopnie wydajności

Zakłada się, że wszystkie stopnie wydajności są jednakowej wielkości (z wyjątkiem trybów pracy zdefiniowanych wartościami 4 oraz 21-26 parametru c16).

Tryb załączania wyjść:

Tryb 1: sekwencyjny

Tryb 2: cykliczny

Tryb 3: cykliczny i „binarny” z następującymi wydajnościami poszczególnych stopni:

1: 9%

2: 18%

3: 36%

4: 36%

Załączanie stopni 3 i 4 odbywa się cyklicznie (z wyrównaniem czasu pracy), zaś stopni 1, 2 oraz 3 lub 4 w trybie binarnym (tylko dla nastawy c16=4).

Kolejność załączania wyjść

W przypadku pracy sprężarek z regulacją wydajności w trybie cyklicznym (z wyrównaniem czasu pracy) niektóre stopnie wydajności mogą się pokrywać (tzn. ten sam efekt może być osiągnięty przez załączenie/wyłączenie stopnia wydajności jednej bądź drugiej sprężarki). W takim wypadku załączony zostanie stopień wydajności sprężarki, której sumaryczny czas pracy jest najkrótszy, stopnie wydajności pozostałych sprężarek będą wyłączone. Zmiany będą dokonywane w cyklu 6s.

Praca ze sprężarką wiodącą

W trybach pracy określonych wartościami parametru c16 od 21 do 26 wydajności sprężarek muszą być równe. Zawory odciążające służące do regulacji wydajności sprężarki 1 będą odpowiednio kompensowały wzrost (spadek) wydajności spowodowany startem (zatrzymaniem) kolejnych sprężarek, tym samym zwiększając ilość stopni regulacji i zmniejszając różnicę wydajności zespołu między kolejnymi stopniami. Sprężarka 1 będzie pracowała cały czas gdy wymagane jest działanie zespołu.

Konfiguracje zespołu sprężarkowego gdy o61 = 3 lub 4


Przegląd kombinacji załączanych przełączników w trybie „Mix and Match”																
Numer prze-kaźnika	Wartość obliczeniowa	Kombinacja załączonych przełączników														
1	1	1		1		1		1		1		1		1		
2	2		2	2			2	2			2	2		2		
3	4				4	4	4	4				4	4	4		
4	8								8	8	8	8	8	8		
Nastawa dla każdego stopnia (suma wartości przełączników)		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Przykłady: Jeśli na 1 stopniu ma być załączony tylko przełącznik nr 3 - należy ustawić c17 = 4 Jeśli na 2 stopniu ma być załączony tylko przełącznik nr 4 - należy ustawić c18 = 8 Jeśli na 3 stopniu mają być załączone przełączniki nr 3 i 4 - należy ustawić c19 = 12 Podobnie należy wprowadzić nastawy odpowiadające kolejnym stopniom regulacji.																

Sterowanie pracą wentylatorów skraplacza

Po określeniu ilości i trybu pracy wyjść sterujących pracą sprężarek należy przejść do konfiguracji przekaźników sterujących pracą wentylatorów skraplacza.


Pierwsze wolne wyjście przekaźnikowe (z zakresu DO1 - DO8) zostanie wykorzystane do sterowania pracą pierwszego wentylatora. Kolejne wyjścia będą przypisane następnym wentylatorom. Jeśli ilość stopni wydajności potrzebnych do sterowania skraplacza jest większa niż ilość wolnych wyjść przekaźnikowych możliwe jest zastosowanie modułu przekaźnikowego EKC 331 korzystającego z sygnału generowanego przez wyjście analogowe. Możliwe są następujące konfiguracje:

Jeśli EKC 331 ma sterować do 4 dodatkowych wyjść

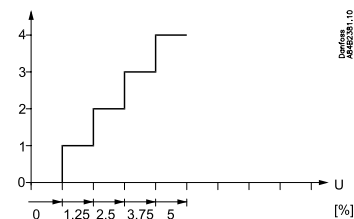

Sygnal napięciowy na wyjściu analogowym EKC 531D1
W EKC331 zakres napięciowy należy ustawić na 0-5V (parametr „o10”=6), a ilość stopni wydajności musi być ustawiona na 4 („o19”=4); również wtedy jeśli liczba wykorzystanych wyjść EKC 331 jest mniejsza niż 4.


Połączenie

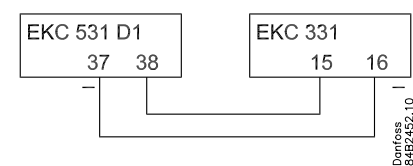


Zmiana kolejności startu wentylatorów (tylko dla c29=11 do 18)
Funkcja ta pozwala na zmianę pierwszego startującego wentylatora po zatrzymaniu wszystkich wentylatorów skraplacza. Za pierwszym razem, po uruchomieniu sterownika, pierwszy wystartuje wentylator nr 1, następnie kolejne w miarę potrzeb. W przypadku wyłączenia wszystkich wentylatorów, jako pierwszy wystartuje wentylator nr 2, itd. Wentylator nr 1 ponownie wystartuje jako pierwszy po zakończeniu opisanej wyżej rotacji uwzględniającej wszystkie pozostałe wentylatory.

W przypadku korzystania z dodatkowych wyjść sterujących podłączonego EKC 331 opisana rotacja będzie możliwa tylko w odniesieniu do pierwszego wentylatora podłączonego do EKC 331. Pozostałe wentylatory sterowane przez EKC 331 nie biorą udziału w opisanej rotacji.

Jeśli prędkość obrotowa wszystkich wentylatorów skraplacza ma być regulowana przez przetwornicę częstotliwości, sterownik EKC 531D1 musi generować na wyjściu analogowym sygnał odpowiadający potrzebnej wydajności („c29”=9). Wartość napięcia na wyjściu analogowym zmienia się płynnie w zakresie od 0 do 10V. Zależność pomiędzy potrzebną wydajnością a wartością sygnału wyjściowego jest pokazana na rysunku.



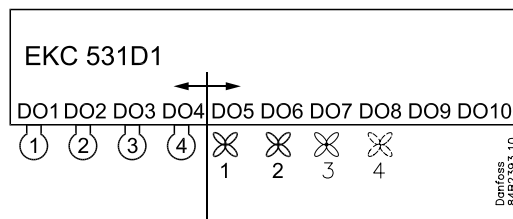


Jeśli ilość dodatkowych wyjść przekaźnikowych przekracza 4 możliwe jest podłączenie dwóch EKC 331.

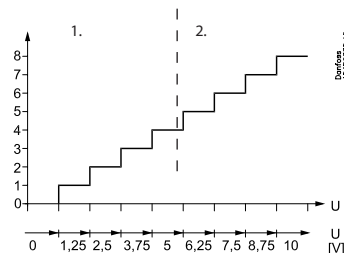

Sygnal napięciowy generowany na wyjściu analogowym EKC 531D1
W pierwszym EKC331 zakres napięciowy należy ustawić na 0-5V (parametr „o10”=6), a w drugim odpowiednio 5-10V (parametr „o10”=7). W obydwu EKC 331 ilość stopni wydajności musi być ustawiona na 4 („o19”=4); również wtedy jeśli liczba wykorzystanych wyjść drugiego EKC 331 jest mniejsza niż 4.

Połączenie

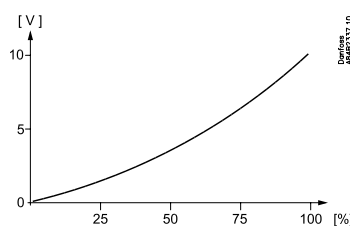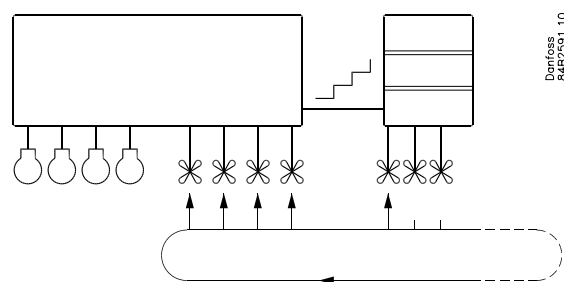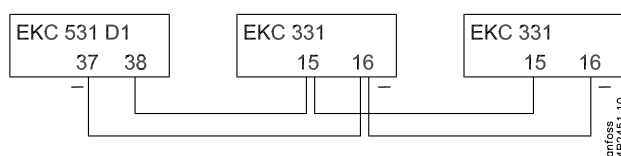

Obsługa

Transmisja danych


Jeśli sterownik wyposażony zostanie w kartę transmisji danych, jego obsługa może być prowadzona zdalnie z komputera PC z oprogramowaniem systemowym. Standardowe nazwy parametrów są podane w prawej kolumnie tabeli na stronach 4-10.

Wagę alarmów wysyłanych ze sterownika można zdefiniować poprzez odpowiednie nastawy: 1 (wysoka), 2 (średnia), 3 (niska) lub 0 (brak sygnalizacji alarmu).

Obsługa za pomocą zewnętrznego wyświetlacza


Wartości są wyświetlane w postaci trzech cyfr znaczących. Możliwe jest określenie jednostek w jakich wyświetlane jest ciśnienie i temperatura (bar, °C, psig, °F).

Dostępne są trzy typy wyświetlaczy.

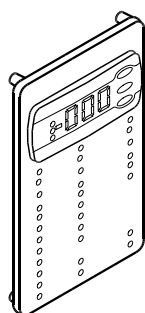


EKA 165

Wyświetlacz EKA 165 może być podłączony tylko do sterowników EKC 531D1 z wersją oprogramowania 1.3 lub nowszą.



EKA 163



EKA 164

EKA 165

Służy do obsługi sterownika za pomocą 3 przycisków na panelu czołowym. Na wyświetlaczu pokazywane jest ciśnienie parowania. Po naciśnięciu dolnego przycisku na wyświetlaczu przez chwilę pokazywane będzie ciśnienie skraplania. Jeśli sterownik steruje tylko skraplaczem, na wyświetlaczu pokazywane jest stale ciśnienie skraplania.

W czasie normalnej pracy sterownika diody LED na wyświetlaczu informują o stanie regulacji ciśnienia parowania w następujący sposób:

Świecą diody górna i druga od góry : ciśn. w strefie „++Zone”
 Świeci tylko dioda druga od góry : ciśn. w strefie „+Zone”
 Diody nie świecą : ciśnienie w strefie neutralnej „NZ”
 Świeci tylko dioda druga od dołu : ciśnienie w strefie „-Zone”
 Świecą diody dolna i druga od dołu : ciśnienie w strefie „--Zone”

Pozostałe diody, poniżej wyświetlacza pokazują stany pracy wynikające z działania różnych funkcji sterownika:

- przekaźniki sprężarek
- przekaźniki wentylatorów
- sygnały na wejściach DI
- optymalizacja (sygnalizowana gdy faktyczna wartość zadana ciśnienia parowania jest wyższa o 2K lub więcej od nastawy)

EKA 163

Jeśli ciśnienie skraplania ma być wyświetlane stale, do sterownika można podłączyć dodatkowy wyświetlacz EKA 163 (bez przycisków).

EKA 164

Funkcje i działanie jak dla EKA 165. W odróżnieniu od niego wyświetlacz EKA 164 nie jest wyposażony jednak w diody LED dotyczących stanu wyjść i wejść sterownika.

Przyciski na wyświetlaczach

Zmianę nastawy dowolnego parametru uzyskuje się naciskając odpowiednio górny lub dolny przycisk. Najpierw jednak należy wybrać z menu parametr, który ma być zmieniany. Dostęp do menu (parametrów) jest możliwy przez przyciśnięcie górnego przycisku przez kilka sekund. Uzyskuje się wtedy dostęp do kolumny z kodami parametrów. Po znalezieniu kodu parametru, którego wartość należy zmienić, wciśnięcie środkowego przycisku umożliwi przejście do trybu zmiany wartości (górnym przycisk - zwiększenie, dolnym - zmniejszenie). Ponowne wciśnięcie środkowego przycisku zatwierdza nową wartość parametru.

Przykład – zmiana wartości parametru

1. Przyciskać górny przycisk tak długo, aż pojawi się kod pierwszego parametru
2. Posługując się górnym lub dolnym przyciskiem znaleźć kod parametru, którego wartość należy zmienić
3. Wcisnąć środkowy przycisk
4. Używając przycisków górnego i/lub dolnego wprowadzić nową wartość
5. Ponownie wcisnąć środkowy przycisk, aby zapisać nową wartość

(Krótkie naciśnięcie górnego przycisku powoduje wyświetlenie kodu aktywnego alarmu, patrz strona 17)

Przegląd menu EKC 531D1

Zmiana kolejności startu wentylatorów (tylko dla c29=11 do 18)

Funkcja ta pozwala na zmianę pierwszego startującego wentylatora po zatrzymaniu wszystkich wentylatorów skraplacza. Za pierwszym razem, po uruchomieniu sterownika, pierwszy wystartuje wentylator nr 1, następnie kolejne w miarę potrzeb. W przypadku wyłączenia wszystkich wentylatorów, jako pierwszy wystartuje wentylator nr 2, itd. Wentylator nr 1 ponownie wystartuje jako pierwszy po zakończeniu opisanej wyżej rotacji uwzględniającej wszystkie pozostałe wentylatory.

W przypadku korzystania z dodatkowych wyjść sterujących podłączonego EKC 331 opisana rotacja będzie możliwa tylko w odniesieniu do pierwszego wentylatora podłączonego do EKC 331. Pozostałe wentylatory sterowane przez EKC 331 nie biorą udziału w opisanej rotacji.

wersja oprogramowania 1.3x

Funkcja	Para- metr	o61 =				Wartość min.	Wartość max.	Nastawa fabrycz.
		1	2	3	4			
Wyświetlacz								
EKA 162 (z przyciskami) pokazuje ciśnienie parowania Po	-					°C		
EKA 161 pokazuje ciśnienie skraplania Pk	-					°C		
Regulacja Po - sprężarki								
Strefa neutralna	r01					0.1 °C	20 °C	4.0
Korekcja sygnału z wejścia Po	r04					-10 °C	10 °C	0.0
Jednostki (0 = bar i °C, 1 = psig i °F)	r05					0	1	0
Załączenie/wyłączenie sterowania	r12					OFF	ON	1
Korekcja nastawy Po	r13					-20 °C	20 °C	0.0
Nastawa Po	r23					-99 °C	30 °C	0.0
Obowiązująca (skorygowana) wartość nastawy Po	r24						°C	0.0
Maksymalna dopuszczalna nastawa Po*	r25					-99 °C	30 °C	30.0
Minimalna dopuszczalna nastawa Po*	r26					-99 °C	0 °C	-99.9
Załączenie korekcji Po (ON= korekcja nastawy Po wg r13)	r27					OFF	ON	0
Regulacja Pk - skraplacz								
Nastawa Pk	r28					-25 °C	75 °C	35
Obowiązująca (skorygowana) wartość nastawy Pk	r29						°C	10
Maksymalna dopuszczalna nastawa Pk	r30					-99 °C	99 °C	99.9
Minimalna dopuszczalna nastawa Pk	r31					-99 °C	99 °C	-99.9
Korekcja sygnału z wejścia Pk	r32					-10 °C	10 °C	0.0
Zmienna wartość zadana Pk. Dla r33= 1 lub 2 regulacja odbywa się w trybie PI. 1: Stała nastawa wg. r28. 2: Zmienna nastawa uwzględniająca temperaturę zewnętrzną wg czujnika Sc3. 3: jak dla 1 lecz regulacja proporcjonalna (P) 4: jak dla 2 lecz regulacja proporcjonalna (P) 5: jak dla 2; układ z odzyskiem ciepła 6: jak dla 4; układ z odzyskiem ciepła	r33					1	4	1
Korekcja nastawy Pk	r34					-20 °C	20 °C	0.0
Średnia różnica temperatur dla skraplacza przy maksymalnym obciążeniu (dim tm K)	r35					3.0	50.0	10.0
Średnia różnica temperatur dla skraplacza przy minimalnej wydajności zespołu sprężarek (dim tm K)	r56					3.0	50.0	8.0
Odczyt wartości P0 zmierzonej przetwornikiem ciśnienia	r57						°C / bar	
Odczyt wartości temperatury T0 przeliczonej z pomiaru ciśnienia lub zmierzonej czujnikiem temperatury w zależności od ustawienia parametru o81	r58						°C	
Regulacja wydajności								
Minimalny czas stanu załączenia wyjść przekaźnikowych	c01					0 min	30 min.	0
Minimalny czas pomiędzy kolejnymi załączeniami tego samego wyjścia przekaźnikowego	c07					0 min.	60 min	4
Tryb załączania wyjść 1: Sekwencyjny. 2: Cykliczny (wyrównanie czasu pracy) 3: Binarny i cykliczny	c08					1	3	1
Tryb działania wyjść sterujących odciążeniem cylindrów 0: zwarcie przekaźników - zwiększenie wydajności 1: rozwarcie przekaźników - zwiększenie wydajności	c09					0	1	0
Szerokość strefy + Zone	c10					0.1 K	20 K	4.0
Opóźnienie załączeń wyjść w strefie +Zone	c11					0.1 min	60 min	4.0
Opóźnienie załączeń wyjść powyżej strefy + Zone	c12					0.1 min.	20 min	2.0
Szerokość strefy - Zone	c13					0.1 K	20 K	4.0

* dotyczy również nastawy skorygowanej

ciąg dalszy na następnej stronie


Funkcja	Para- metr	o61 =				Wartość min.	Wartość max.	Nastawa fabrycz.
		1	2	3	4			
Opóźnienie wyłączenia wyjść w strefie - Zone	c14					0.1 min.	60 min	1.0
Opóźnienie wyłączenia wyjść poniżej strefy - Zone	c15					0.02 min.	20 min	0.5
Konfiguracja zespołu sprężarkowego. Patrz tabela na stronie 10. Kolejne parametry (c17 do c28) są istotne tylko jeśli wybrano c16=0. Wartości parametrów określają kombinację aktywnych wyjść przekaźnikowych dla kolejnych stopni regulacji.	c16					0	26	0
Stopień 1 (Tryb Mix and Match)	c17					0	15	0
Stopień 2 (Tryb Mix and Match)	c18					0	15	0
Stopień 3 (Tryb Mix and Match)	c19					0	15	0
Stopień 4 (Tryb Mix and Match)	c20					0	15	0
Stopień 5 (Tryb Mix and Match)	c21					0	15	0
Stopień 6 (Tryb Mix and Match)	c22					0	15	0
Stopień 7 (Tryb Mix and Match)	c23					0	15	0
Stopień 8 (Tryb Mix and Match)	c24					0	15	0
Stopień 9 (Tryb Mix and Match)	c25					0	15	0
Stopień 10 (Tryb Mix and Match)	c26					0	15	0
Stopień 11 (Tryb Mix and Match)	c27					0	15	0
Stopień 12 (Tryb Mix and Match)	c28					0	15	0
Tryb sterowania i liczba wyjść sterujących skraplaczem 1-8: Liczba wyjść przekaźnikowych sterujących pracą wentylatorów 9: Zmienna prędkość obrotowa wentylatorów zasilanych przetwornicą częstotliwości sterowaną sygnałem z wyjścia analogowego	c29					0/OFF	9	0
Zakres proporcjonalności Xp regulacji Pk (P=100/Xp)	n04					0.2 K	40 K	10
Procentowa wydajność zespołu sprężarek, jaka zostanie załączona w trybie sterowania ręcznego (c32=ON)	c31					0%	100%	0
Załączanie trybu regulacji ręcznej sprężarek. Zostanie załączona wydajność zespołu wg parametru c31	c32					OFF	ON	OFF
Limit ciśnienia odessania (funkcja „Pump down”)	c33					-99.9°C/-1.0bar	100°C/60bar	100°C/60bar
I: Czas całkowania Tn regulacji Pk	n05					30 s	600 s	150
Procentowa wydajność skraplacza, jaka zostanie załączona w trybie sterowania ręcznego (n53=ON)	n52					0%	100%	0
Załączanie trybu regulacji ręcznej skraplacza. Zostanie załączona wydajność skraplacza wg parametru n52	n53					OFF	ON	OFF
Wartość początkowa dla regulacji prędkości obrotowej	n54					0%	75%	20%
Wartość końcowa dla regulacji prędkości obrotowej	n55					0%	50%	10%
Alarmy								
Opóźnienie alarmu wejścia „Saux1”	A03					0 min.	90 min	30
Próg alarmu niskiego Po.	A11					-99°C	30°C	-10
Opóźnienie alarmu wejścia DI1	A27					1 s	600 s /off	600
Opóźnienie alarmu wejścia DI2	A28					1 s	600 s /off	600
Opóźnienie alarmu wejścia DI3	A29					1 s	600 s /off	600
Próg alarmu wysokiego Pk	A30					-10 °C	99 °C	60.0
Próg alarmu dla czujnika “Saux1”	A32					0 °C/off	140°C	0.0
Opóźnienie alarmu P0 min	A44					0min.(-1=OFF)	999 min.	0 min.
Opóźnienie alarmu Pc mi	A45					0min.(-1=OFF)	999 min.	0 min.
Różne								
Adres sterownika	o03*					1	60	
Przełącznik (umożliwia zarejestrowanie sterownika w systemie)	o04*					-	-	
Kod dostępu (hasło)	o05					off(-1)	100	
Typ czujników (Sc3, Sc4 i Saux1) 0 =czujniki Pt1000, 1 = czujniki PTC1000. Wartości 2 -7: różne kombinacje z czujnikami temperatury do pomiaru Po i Pk; opisane na poprzednich stronach	o06					0	7	0
Częstotliwość napięcia zasilania	o12					50 Hz	60 H	0
Ręczne sterowanie wyjściami 0: wyłączone 1-10: wyjście 1 załączone, 2: wyjście 2 załączone, i.t.d. 11-18: sygnał na wyjściu analogowym. (11: napięcie 1,25V, 12: napięcie 2,5V i.t.d)	o18					0	18	0
Wartość minimalna zakresu pracy przetwornika ciśnienia Po	o20					-1 bar	0 bar	-1.0
Wartość maksymalna zakresu pracy przetwornika ciśnienia Po	o21					1 bar	40 bar	12.0

Funkcja	Para- metr	o61 =				Wartość min.	Wartość max.	Nastawa fabrycz.
		1	2	3	4			
Tryb działania wejścia DI4 0: nie używane 1: korekcja nastawy Po 2: rozwarcie styków spowoduje sygnalizację alarmu (alarm „A31”)	o22					0	2	0
Czas pracy dla wyjścia nr 1 (roboczogodziny=wartość x 1000)	o23					0.0 h	99.9 h	0.0
Czas pracy dla wyjścia nr 2 (roboczogodziny=wartość x 1000)	o24					0.0 h	99.9 h	0.0
Czas pracy dla wyjścia nr 3 (roboczogodziny=wartość x 1000)	o25					0.0 h	99.9 h	0.0
Czas pracy dla wyjścia nr 4 (roboczogodziny=wartość x 1000)	o26					0.0 h	99.9 h	0.0
Wybór czynnika 1=R12. 2=R22. 3=R134a. 4=R502. 5=R717. 6=R13. 7=R13b1. 8=R23. 9=R500. 10=R503. 11=R114. 12=R142b. 13=zdefiniow- any przez użytkownika. 14=R32. 15=R227. 16=R401A. 17=R507. 18=R402A. 19=R404A. 20=R407C. 21=R407A. 22=R407B. 23=R410A. 24=R170. 25=R290. 26=R600. 27=R600a. 28=R744. 29=R1270. 30=R417A	o30					0	30	0
Tryb działania wejścia DI5 0: nie używane; 1: korekcja nastawy Pk 2: rozwarcie styków spowoduje sygnalizację alarmu (alarm „A32”)	o37					0	2	0
Wartość minimalna zakresu pracy przetwornika ciśnienia Pk	o47					-1 bar	0 bar	-1.0
Wartość maksymalna zakresu pracy przetwornika ciśnienia Pk	o48					1 bar	60 bar	34.0
Odczyt temperatury z czujnika "Saux1"	o49					0.0 °C	°C	22.4
Czas pracy dla wyjścia nr 5 (roboczogodziny=wartość x 1000)	o50					0.0 h	99.9 h	0.0
Czas pracy dla wyjścia nr 6 (roboczogodziny=wartość x 1000)	o51					0.0 h	99.9 h	0.0
Czas pracy dla wyjścia nr 7(roboczogodziny=wartość x 1000)	o52					0.0 h	99.9 h	0.0
Czas pracy dla wyjścia nr 8 (roboczogodziny=wartość x 1000)	o53					0.0 h	99.9 h	0.0
Wybór aplikacji: 1. Regulacja wg temperatury i praca w trybie wg c16 2. Regulacja wg ciśnienia i praca w trybie wg c16 3. Regulacja wg temperatury i praca w trybie „Mix&Match” 4. Regulacja wg ciśnienia i praca w trybie „Mix&Match”	o61	1	2	3	4	1	4	1
Tryb pracy wyjścia DO9 (patrz rysunek poniżej): 0: start / stop przetwornicy AKD 1: funkcja „Inject ON” (pozwolenie na pracę chłodnic) 2: praca w układzie booster 3: przekaźnik wentylatora	o75					0	3	0
Tryb pracy wyjścia DO10: 0: przekaźnik alarmowy 1: przekaźnik wentylatora	o76					0	1	0
Funkcja wejścia DI1 (styki zewnętrzne). 0: wejście DI1 nieużywane 1: alarm wentylatorów gdy styki rozwarne. Sygnal. alarm A34 2: alarm dowolny gdy styki rozwarne. Sygnalizowany alarm A28 Obowiązuje opóźnienie sygnalizacji alarmu wg parametru A27.	o78					0	2	0
Wybór wejścia pomiaru temperatury do regulacji Jeżeli wymagane jest zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe musi być wybrane 1 lub 2. 0. regulacja wg przet. ciśn. lub czujnika temp. wej. Po (patrz o06) 1. regulacja wg czujnika temperatury na wejściu Saux 2. regulacja wg czujnika temperatury na wejściu S4	o81					0	2	0
Typ wyświetlacza Off: EKA 164 On: EKA 165 (rozbudowany wyświetlacz z diodami LED)	o82					Off	On	Off
Serwis								
Stan wejścia DI1	u10							
Stan wejścia DI2	u37							
Odczyt temperatury zmierzonej czujnikiem Sc3	u44							°C
Odczyt temperatury zmierzonej czujnikiem Sc4	u45							°C
Stan wejścia DI3	u87							
Stan wejścia DI4	u88							
Stan wejścia DI5	u89							

*) Parametry dostępne jedynie jeśli moduł transmisji danych (karta sieciowa) jest zainstalowany w sterowniku

Sterownik może wyświetlać następujące kody błędów, alarmów lub stanu pracy		
E1	Kody uszkodzeń	Błąd działania sterownika
E2		Wartość regulowana poza zakresem (zwarcie/przerwanie obwodu czujnika)
A2	Komunikaty alarmowe	Przekroczony dolny próg alarmowy Po
A11		Nie określono czynnika (patrz o30)
A17		Przekroczony górny próg alarmowy Pk
A19		Alarm zabezpieczenia sprężarki1 (zacisk 29 rozwarty).
A20		Alarm zabezpieczenia sprężarki2 (zacisk 30 rozwarty)
A21		Alarm zabezpieczenia sprężarki3 (zacisk 31 rozwarty)
A22		Alarm zabezpieczenia sprężarki4 (zacisk 32 rozwarty)
A23		Alarm zabezpieczenia sprężarki5 (zacisk 33 rozwarty)
A24		Alarm zabezpieczenia sprężarki6 (zacisk 34 rozwarty)
A25		Alarm zabezpieczenia sprężarki7 (zacisk 35 rozwarty)
A26		Alarm zabezpieczenia sprężarki8 (zacisk 36 rozwarty)
A27		Alarm wysokiej temperatury Saux1
A28		Alarm wywołany rozwarciem wejścia DI1 (Zacisk 46)
A29		Alarm wywołany rozwarciem wejścia DI2 (Zacisk 47)
A30		Alarm wywołany rozwarciem wejścia DI3 (Zacisk 49)
A31		Alarm wywołany rozwarciem wejścia DI4 (Zacisk 50)
A32		Alarm wywołany rozwarciem wejścia DI5 (Zacisk 52)
A45		Regulacja zatrzymana (wyłączona)
S2	Komunikaty stanu pracy sterownika	Oczekiwanie wg c01
S5		Oczekiwanie wg c07
S8		Oczekiwanie wg c11 lub c12
S9		Oczekiwanie wg c14 lub c15
S10		Regulacja wyłączona wewnętrznym lub zewnętrznym wyłącznikiem głównym
PS	Komunikaty	Dostęp zablokowany. Wprowadź hasło.

Połączenia elektryczne

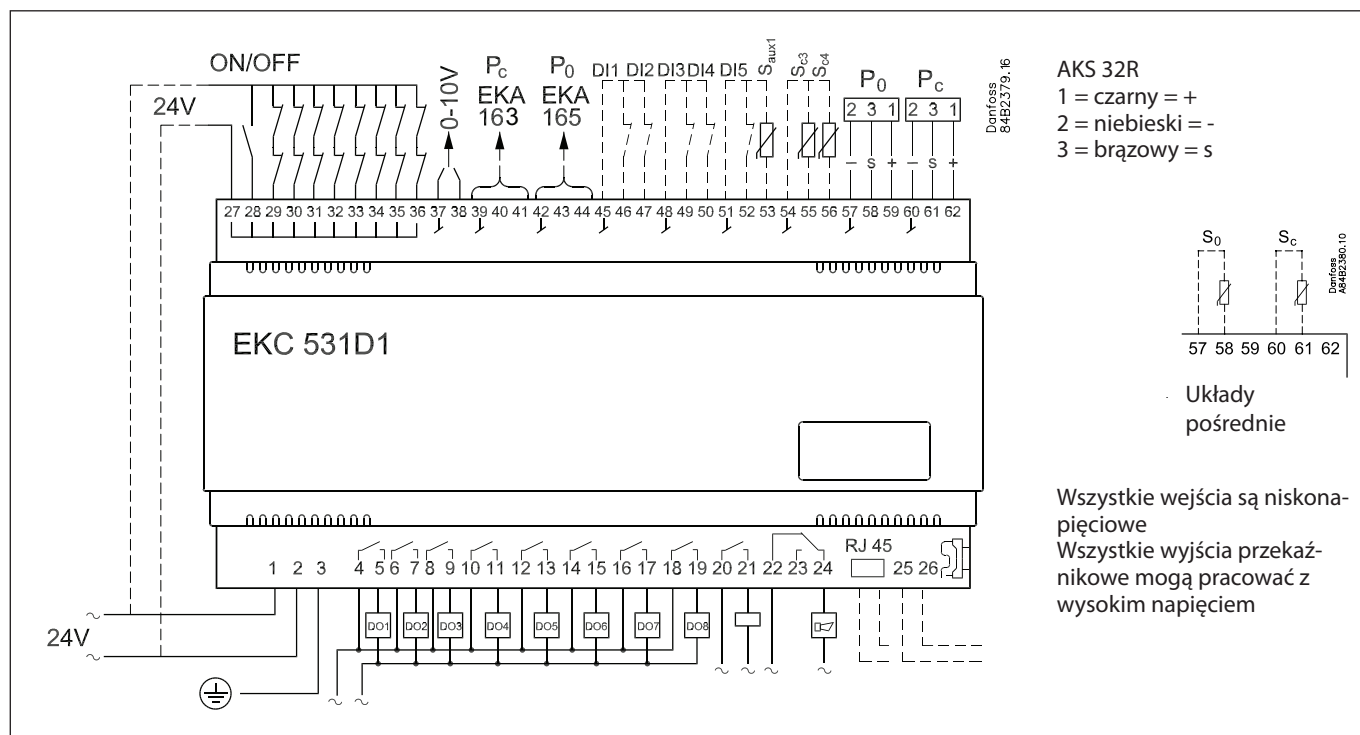


Niezbędne połączenia

- Zaciski
- 1-2 Zasilanie 24V pr. przem.
 - 4- 19 Przełączniki do sterowania pracą sprężarek, zaworów odciążających lub wentylatorów
 - 22-24 Przełącznik alarmowy*
Gdy alarm jest aktywny lub gdy brak zasilania sterownika zwarte są zaciski 22-24.
 - 27-28 Sygnał 24V załączenia/zatrzymania regulacji
 - 27-29 Sygnał 24V z obwodu zabezpieczeń sprężarki nr 1
 - 27-30 Sygnał 24V z obwodu zabezpieczeń sprężarki nr 2
 - 27-31 Sygnał 24V z obwodu zabezpieczeń sprężarki nr 3
 - 27-32 Sygnał 24V z obwodu zabezpieczeń sprężarki nr 4
 - 27-33 Sygnał 24V z obwodu zabezpieczeń sprężarki nr 5
 - 27-34 Sygnał 24V z obwodu zabezpieczeń sprężarki nr 6
 - 27-35 Sygnał 24V z obwodu zabezpieczeń sprężarki nr 7
 - 27-36 Sygnał 24V z obwodu zabezpieczeń sprężarki nr 8
 - 57-59 Ciśnienie ssania. Sygnał napięciowy z AKS 32R**
 - 60-62 Ciśnienie skraplania. Sygnał napięciowy z AKS 32R**

Połączenia zależne od aplikacji:

- 20-21 Funkcja start/stop AKD
Wyjście jest zwarte gdy wymagany jest start AKD
- 37-38 Analogowy sygnał napięciowy do sterowania zewnętrznym regulatorem pracy wentylatorów skraplacza
- 39-41 Zaciski do podłączenia zewnętrznego wyświetlacza ciśnienia skraplania EKA 163
- 42-44 Zaciski do podłączenia zewnętrznego wyświetlacza ciśnienia parowania EKA 163 lub wyświetlacza z przyciskami EKA 165
- 45-46 Wejście sygnału alarmu
- 45-47 Wejście sygnału alarmu
- 48-49 Wejście sygnału alarmu
- 48-50 Wejście sygnału zmiany ciśnienia parowania lub sygnału alarmu
- 51-52 Wejście sygnału zmiany ciśnienia skraplania lub sygnału alarmu
- 51-53 Zaciski do podłączenia dodatkowego czujnika temperatury Saux1 (AKS 11, AKS 12 lub EKS 111)
- 54-55 Temperatura zewnętrzna Sc3, mierzona czujnikiem AKS11, AKS12 lub EKS 111 (gdy r33=2 lub 4)
- 54-56 Temperatura powietrza na wylocie ze skraplacza (AKS 11, AKS 12 lub EKS 111)

Odciążenie



Jeśli wyjście przekaźnikowe steruje pracą zaworu odciążającego, na odpowiadające mu wejście zabezpieczające nie musi być podany sygnał z obwodu zabezpieczeń danej sprężarki.

*) Przeznaczenie przekaźników DO9 i DO10 może być w szczególnych przypadkach zmienione tak, że mogą one być wykorzystane do sterowania pracą wentylatorów skraplacza. Patrz str. 8.

**) W układach pośrednich pomiary ciśnień (AKS 32R) mogą być zastąpione pomiarami temperatury na zaciskach 57-58 i 60-61. Patrz również parametr o06. Jeżeli sterownik ma sterować tylko sprężarkami lub tylko skraplaczami można zrezygnować z podłączenia odpowiedniego przetwornika Pc lub P0.

Transmisja danych

- 25-26 Zaciski używane jedynie jeśli zainstalowano moduł transmisji danych (kartę sieciową). W przypadku pracy sterownika w sieci ethernet należy użyć gniazda RJ45 (które może również być wykorzystane do podłączenia transmisji w standardzie LON FTT10). Właściwa instalacja kabla transmisji danych, opisana w instrukcji RC8AC... jest warunkiem prawidłowej i wolnej od błędów komunikacji sterownika z pozostałymi elementami systemu.

Dane techniczne

Napięcie zasilania	24 V a.c. +/-15% 50/60 Hz, 5 VA	
Sygnał wejściowy	2 przetworniki ciśnienia AKS 32R (czujniki temperatury w układach pośrednich)	
	3 czujniki temperatury (Pt1000 lub PTC1000)	
Wejścia cyfrowe (dwustanowe)	1 wejście załączenia/zatrzymania regulacji	
	8 wejść obwodów zabezpieczeń	
	3 wejścia sygnałów alarmowych	
	2 wejścia sygnałów alarmowych lub sygnałów zmiany wartości zadanych	
Wyjścia przekaźnikowe do sterowania	8 wyjść SPST	AC-1: 3 A rezystancyjne AC-15: 2 A indukcyjne
Przełącznik funkcji Inject ON	1 wyjście SPST	
Przełącznik alarmu	1 wyjście SPDT	AC-1: 6 A rezystancyjne AC-15: 3 indukcyjne
Wyjście analogowe	0-10 V pr. stałego	
Wyświetlacze	EKA 161	wartość Pk
	EKA 162	wartość Po i wprowadzenie nastaw, diody LED
Transmisja danych	Możliwość zainstalowania modułu komunikacji systemowej (karty sieciowej)	
Otoczenie	0 ÷ +55°C, podczas eksploatacji	
	-40 ÷ +70°C, podczas transportu	
	wilgotność względna 20-80% (bez kondensacji)	
	nie dopuszcza się wstrząsów ani wibracji	
Obudowa	IP 20	
Waga	400 g	
Montaż	szyna DIN lub naścienny	
Zaciski	Max. 2,5mm ² (linka)	
Zgodność z dyrektywami i normami	Wyrób spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej (LVD) i kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) – wymogi oznaczenia znakiem CE, Testy przeprowadzono zgodnie z: LVD-wg. EN 60730-1 i EN60730-2-9; EMC-wg. EN61000-6-2 i 3	

Przetworniki ciśnienia, czujniki temperatury

Patrz katalog RK0YG...

Uwagi montażowe

Przypadkowe uszkodzenia, niestaranna instalacja oraz warunki zewnętrzne mogą doprowadzić do nieprawidłowego działania systemu sterowania, a w krańcowym przypadku do awarii układu chłodniczego.

Firma Danfoss podejmuje wszelkie działania, aby jej produkty pozwalały uniknąć powyższych nieprawidłowości. Jednakże błędy popełnione przy instalacji mogą być powodem problemów eksploatacyjnych. Użycie sterowników elektronicznych w żadnym razie nie zwalnia od stosowania dobrej praktyki inżynierskiej.

Firma Danfoss nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia i straty powstałe w wyniku nieprawidłowej pracy systemu sterowania. Obowiązkiem wykonawcy instalacji jest dokładne jej sprawdzenie pod kątem prawidłowości zastosowania i montażu wszystkich komponentów oraz zastosowanie właściwych urządzeń zabezpieczających.


Szczególną uwagę należy zwrócić na zapewnienie zatrzymania pracy sterowników chłodnic (odcięcie dopływu czynnika) przy postoju sprężarek oraz zastosowanie oddzielacza cieczy na rurociągu ssawnym.

W przypadku wątpliwości związanych z zastosowaniem sterownika należy kontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Danfoss, który udzieli dalszych wyjaśnień.

Zamawianie


Typ	Funkcje	Nr kodowy
EKC 531D1	Regulator wydajności	084B8007
EKA 163B	Wyświetlacz	084B8574
EKA 164B	Wyświetlacz z przyciskami	084B8575
EKA 165	Wyświetlacz z przyciskami i z diodami sygnalizującymi stan wyjść i wejść	084B8573
	kabel 2m do wyświetlacza (1 szt.)	084B7298
	kabel 6m do wyświetlacza (1 szt.)	084B7299
EKA 173	Moduł komunikacji systemowej (wersja FTT 10)	084B7092
EKA 175	Moduł komunikacji systemowej (wersja RS 485)	084B7093

Montaż

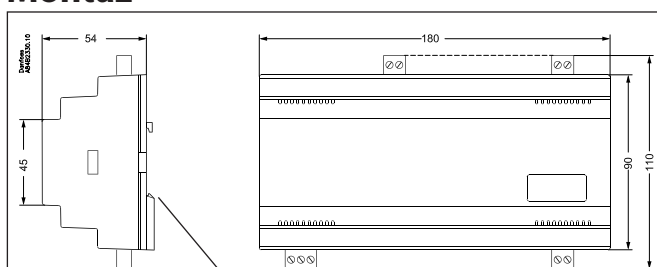


Jeśli sterownik jest montowany na ścianie dwa występy mocowania do szyny DIN muszą być odcięte.

EKC 531D1

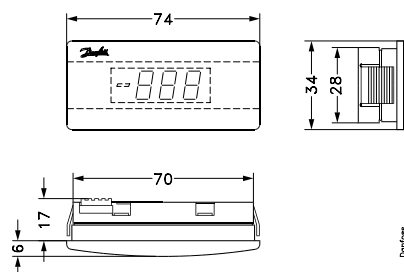

Tylko do montażu tablicowego (IP40)
Podłączenia elektryczne tylko przy użyciu wtyczek.

Wyświetlacze EKA 161/162

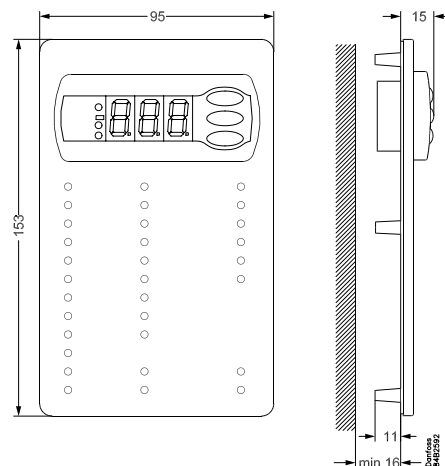

Wyświetlacz typ EKA 165

Systemowe funkcje sterujące

Sterownik jest przygotowany do pracy w rozbudowanych systemach sterowania i może realizować systemowe funkcje sterujące koordynowane przez moduł nadrzędny AKA243 (master gateway). W tym wypadku konieczne jest oczywiście podłączenie sterownika do sieci transmisji danych.

Funkcja systemowa	Funkcja w AKA243	Parametr w EKC 531D1 084B8007 wersja 1.2x
Zatrzymanie zasilania parowników czynnikiem przy zatrzymanych sprężarkach	AKC ON	--- MC Inject ON
Nastawa nocna	Dzień/Noc i Schemat roczny	r27 NightSetback
Optymalizacja ciśnienia ssania	Optymalizator Po	Wybór adresu sterownika (parametr jest wybierany automatycznie)
EKC 531D1 rejestruje najbardziej obciążone urządzenie chłodnicze (t.j. wymagające utrzymania najniższego ciśnienia ssania). Parametr może być rejestrowany w celach serwisowych.		--- MLC

Funkcje zabezpieczające

Warunek	Sterowanie sprężarkami	Sterowanie skraplaczem
$P_0 < P_0 \text{ min}$ (A11)	0% wydajności. (Nawet jeśli nie upłynął minimalny czas załączenia wg c01)	Bez zmian
Błędny sygnał pomiaru P_0 (odczyt $P_0 < 5\%$)	Średnia wydajność obliczona przez sterownik	Bez zmian
$P_c > P_c \text{ maks.} - 3K$ (dioda HP na EKC 165 świeci się)	Wydajność zmniejszona do 2/3 wydajności aktualnej. Po 30 s zmniejszona do połowy. Po kolejnych 30 s całkowite wyłączenie sprężarek.	100% wydajności
$P_c > P_c \text{ maks.}$ (A30)	0% wydajności	100% wydajności
Błędny sygnał pomiaru P_c (odczyt $P_c < 5\%$)	Bez zmian	100% wydajności
Błędny sygnał pomiaru Sc_3 (dla $r_{33}=2$ lub 4, zmienna nastawa ciśnienia skraplania)	Bez zmian	Wartość zadana =nastawa ($r_{29}=r_{28}$, wpływ temperatury zewnętrznej jest pomijany)
Błędny sygnał pomiaru S_{aux} lub S_4 , gdy są one skonfigurowane jako czujniki do sterowania ($o_{81}=1$ lub 2)	Wartość zadana obniżana jest o 5K, a rolę czujnika do sterowania przejmuje przetwornik podłączony do wejścia P_0 .	Bez zmian

Przegląd podłączeń czujników temperatury i przetworników ciśnienia dla różnych aplikacji

Wg nastawy parametru o06

Aplikacja	Wejście P_0	Wejście P_c	Sc_3^{**}	Sc_4	S_{aux}	Nastawa o06
Sprężarki/chiller z zabezpieczeniem przed zamrożeniem + skraplacz	AKS 32R*	AKS 32R	Pt1000	Pt1000***	Pt1000***	0
			PTC1000	PTC1000***	PTC1000***	1
Chiller bez zabezpieczenia przed zamrożeniem + skraplacz	Pt1000	AKS 32R	Pt1000	Pt1000	Pt1000	2
	PTC1000		PTC1000	PTC1000	PTC1000	3
Sprężarki/chiller z zabezpieczeniem przed zamrożeniem + dry cooler	AKS 32R*	Pt1000	Pt1000	Pt1000***	Pt1000***	4
		PTC1000	PTC1000	PTC1000***	PTC1000***	5
Chiller bez zabezpieczenia przed zamrożeniem + dry cooler	Pt1000	Pt1000	Pt1000	Pt1000	Pt1000	6
	PTC1000	PTC1000	PTC1000	PTC1000	PTC1000	7

*) Sygnał dla funkcji zabezpieczającej przed zamrożeniem.

**) Sygnał dla funkcji zmiennego ciśnienia skraplania, gdy ustawiono $r_{33}= 2$ lub 4.

***) Sygnał dla funkcji regulacji temperatury, podłączenie czujnika do wejścia Sc_3 lub Sc_4 (zgodnie z nastawą o_{81}).

Dodatek do instrukcji użytkownika

Wartość zadana ciśnienia skraplania Pk

Możliwy jest wybór pomiędzy czterema różnymi trybami regulacji. W zasadzie tryby 1 i 2 są trybami zalecanymi, jeżeli jednak regulacja nie jest stabilna konieczny może być wybór trybu 3 lub 4.


1. Regulacja PI. Wartość zadana stała (stałe ciśnienie skraplania).
2. Regulacja PI. Wartość zadana zależna od temperatury otoczenia (zmienne ciśnienie skraplania),
3. Jak „1” lecz regulacja proporcjonalna (P). Należy liczyć się z tym, że ciśnienie skraplania utrzymywane przez sterownik będzie nieco wyższe niż wartość zadana.
4. Jak „2” lecz regulacja proporcjonalna (P). Należy liczyć się z tym, że ciśnienie skraplania utrzymywane przez sterownik będzie nieco wyższe niż wartość zadana.

Aby ograniczyć wahania wartości zadanej, gdy wybrano tryb pracy ze zmiennym ciśnieniem skraplania (tryb 2 i 4) należy ustawić jej limit górny (parametr r30) i dolny (parametr r31). Wartość zadana ciśnienia (r29) będzie mogła być ustalona tylko w przedziale pomiędzy wartościami określonymi przez te parametry.

W celu zabezpieczenia przed nadmiernym wzrostem temperatury skraplania musi być również określona maksymalne dopuszczalne ciśnienie skraplania (A30). Jeśli ciśnienie skraplania osiągnie tę wartość, sprężarki będą wyłączane.

Różne tryby regulacji są opisane poniżej:

1. Regulacja PI ze stałą wartością zadaną.

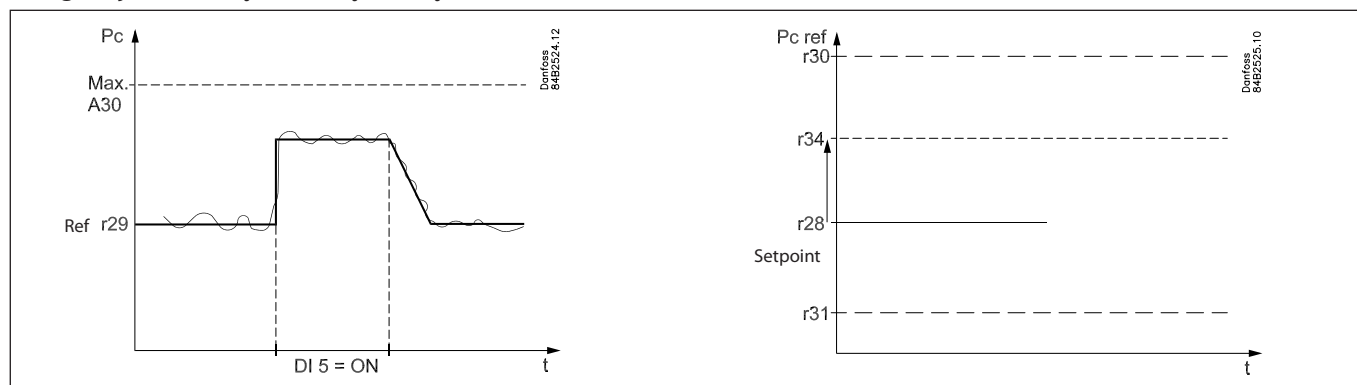


O wartość zadanej ciśnienia, do utrzymania której dąży regulator informuje parametr r29.

Nastawa ciśnienia (r28) powinna być ustawiona na poziomie, jaki może być utrzymany dla wszystkich obciążeń instalacji.

Jeśli aplikacja wymaga okresowego podniesienia ciśnienia

skraplania (np. w układach z odzyskiem ciepła) należy ustawić odpowiednią wartość parametru r34. W tym wypadku musi też być odpowiednio zdefiniowana funkcja wejścia DI5 (parametr o37=1). Sygnał na wejściu DI5 spowoduje podniesienie wartości zadanej ciśnienia o wartość parametru r34.

2. Regulacja PI ze zmienną wartością zadaną.

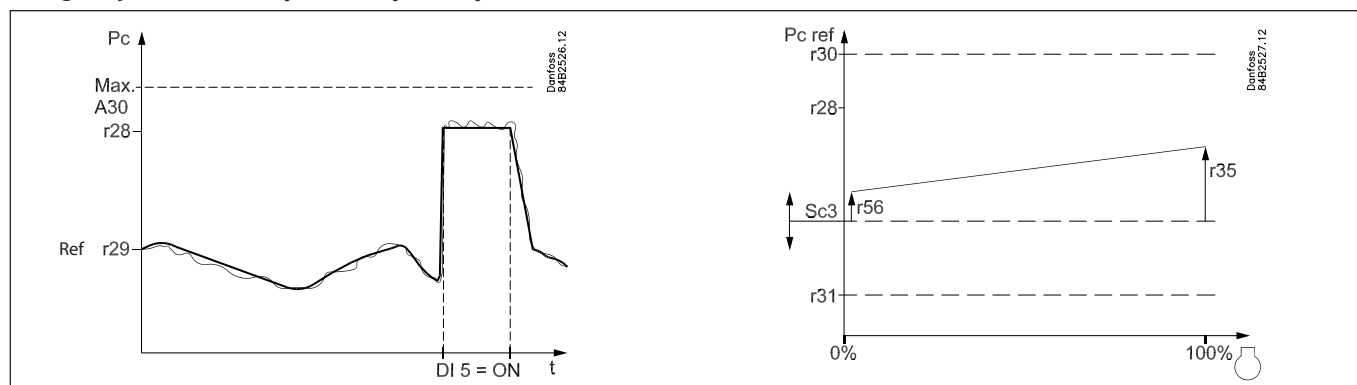

Wartość zadana ciśnienia zmienia się zgodnie ze zmianami temperatury otoczenia wg pomiaru czujnikiem Sc3. Zmiana temperatury otoczenia o 1 °C powoduje analogiczną zmianę wartości zadanej. Wartość zadana ustalona jest na poziomie temperatury otoczenia powiększonej o wartość zależną od załączonej wydajności sprężarek (maksymalnie o wartość zakresu proporcjonalności Xp, parametr n04)


Jeśli aplikacja wymaga okresowego podniesienia ciśnienia skraplania (np. w układach z odzyskiem ciepła) nastawa (r28) powinna być ustawiona na odpowiednio wysokim poziomie. W tym wypad-

ku musi też być odpowiednio zdefiniowana funkcja wejścia DI5 (parametr o37=1). Sygnał na wejściu DI5 spowoduje podniesienie wartości zadanej ciśnienia do wartości nastawy (parametr r28). Jak zawsze, aktualną wartość zadaną odczytać można wyświetlając parametr r29.

Zalecaną wartością zakresu proporcjonalności Xp jest średnia różnica temperatur, z jaką pracuje skraplacz, zazwyczaj pomiędzy 10 a 15K.

Jeśli czujnik temperatury otoczenia ulegnie uszkodzeniu wartość zadana ciśnienia przyjmie wartość parametru r28.

3. Regulacja proporcjonalna (P) ze stałą wartością zadaną.

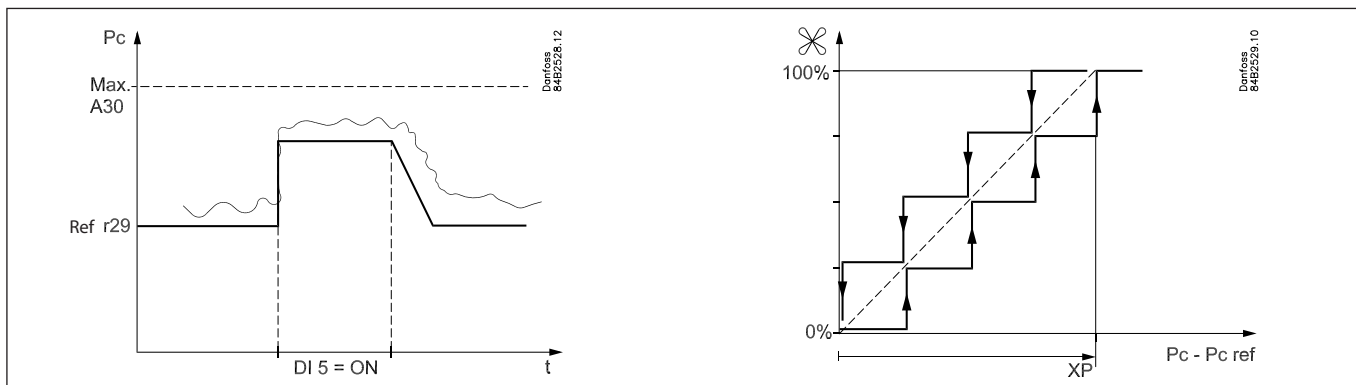


Ten tryb pracy jest podobny do trybu 1, z tą różnicą, że ciśnienia utrzymywane przez sterownik będzie nieco wyższe niż w przypadku regulacji PI. Wynika to z faktu, że sterownik wykorzystuje różnicę pomiędzy wartością zadaną, a zmierzonym ciśnieniem skraplania (uchyb) do określenia ilości wentylatorów, które powinny zostać załączone. Zakres proporcjonalności X_p jest podzielony równomiernie zgodnie z ilością stopni regulacji.

Zalecaną wartością zakresu proporcjonalności X_p jest średnia różnica temperatur, z jaką pracuje skraplacz, zazwyczaj pomiędzy 10 a 15K.

Sposób załączania i wyłączenia wentylatorów w zależności od zmian ciśnienia skraplania pokazany jest na rysunku powyżej. Jeśli wydajność skraplacza jest regulowana płynnie za pomocą przetwornicy częstotliwości regulującej prędkość obrotową wentylatorów, zależność wydajności od wielkości uchybu będzie liniowa, zaznaczona na rysunku linią przerywaną.

4. Regulacja proporcjonalna (P) ze zmienną wartością zadaną.

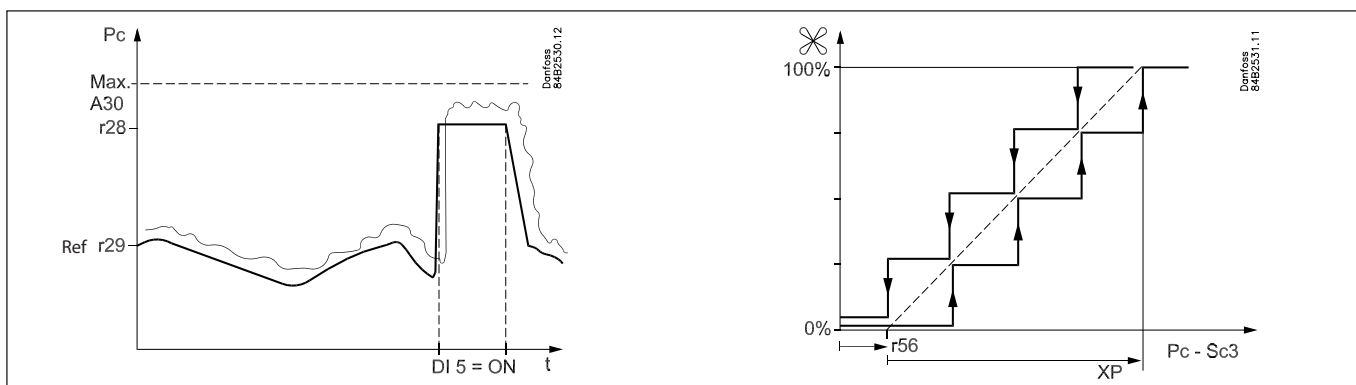

Ten tryb pracy jest podobny do trybu 2, z tą różnicą, że ciśnienia utrzymywane przez sterownik będzie nieco wyższe niż w przypadku regulacji PI. Wynika to z faktu, że sterownik wykorzystuje różnicę pomiędzy temperaturą skraplania a temperaturą otoczenia do określenia ilości wentylatorów, które powinny zostać załączone. Aby uniknąć ciągłej pracy wentylatorów dla małych obciążeń wprowadzona jest dodatkowo strefa nieczułości wg wartości parametru r56. Zakres proporcjonalności X_p jest podzielony równomiernie zgodnie z ilością stopni regulacji.

Zalecaną wartością zakresu proporcjonalności X_p jest średnia różnica temperatur, z jaką pracuje skraplacz, zazwyczaj pomiędzy 10 a 15K.

Sposób załączania i wyłączenia wentylatorów w zależności od zmian ciśnienia skraplania pokazany jest na rysunku powyżej. Jeśli wydajność skraplacza jest regulowana płynnie za pomocą przetwornicy częstotliwości regulującej prędkość obrotową wentylatorów, zależność wydajności od wielkości uchybu będzie liniowa, zaznaczona na rysunku linią przerywaną.

